
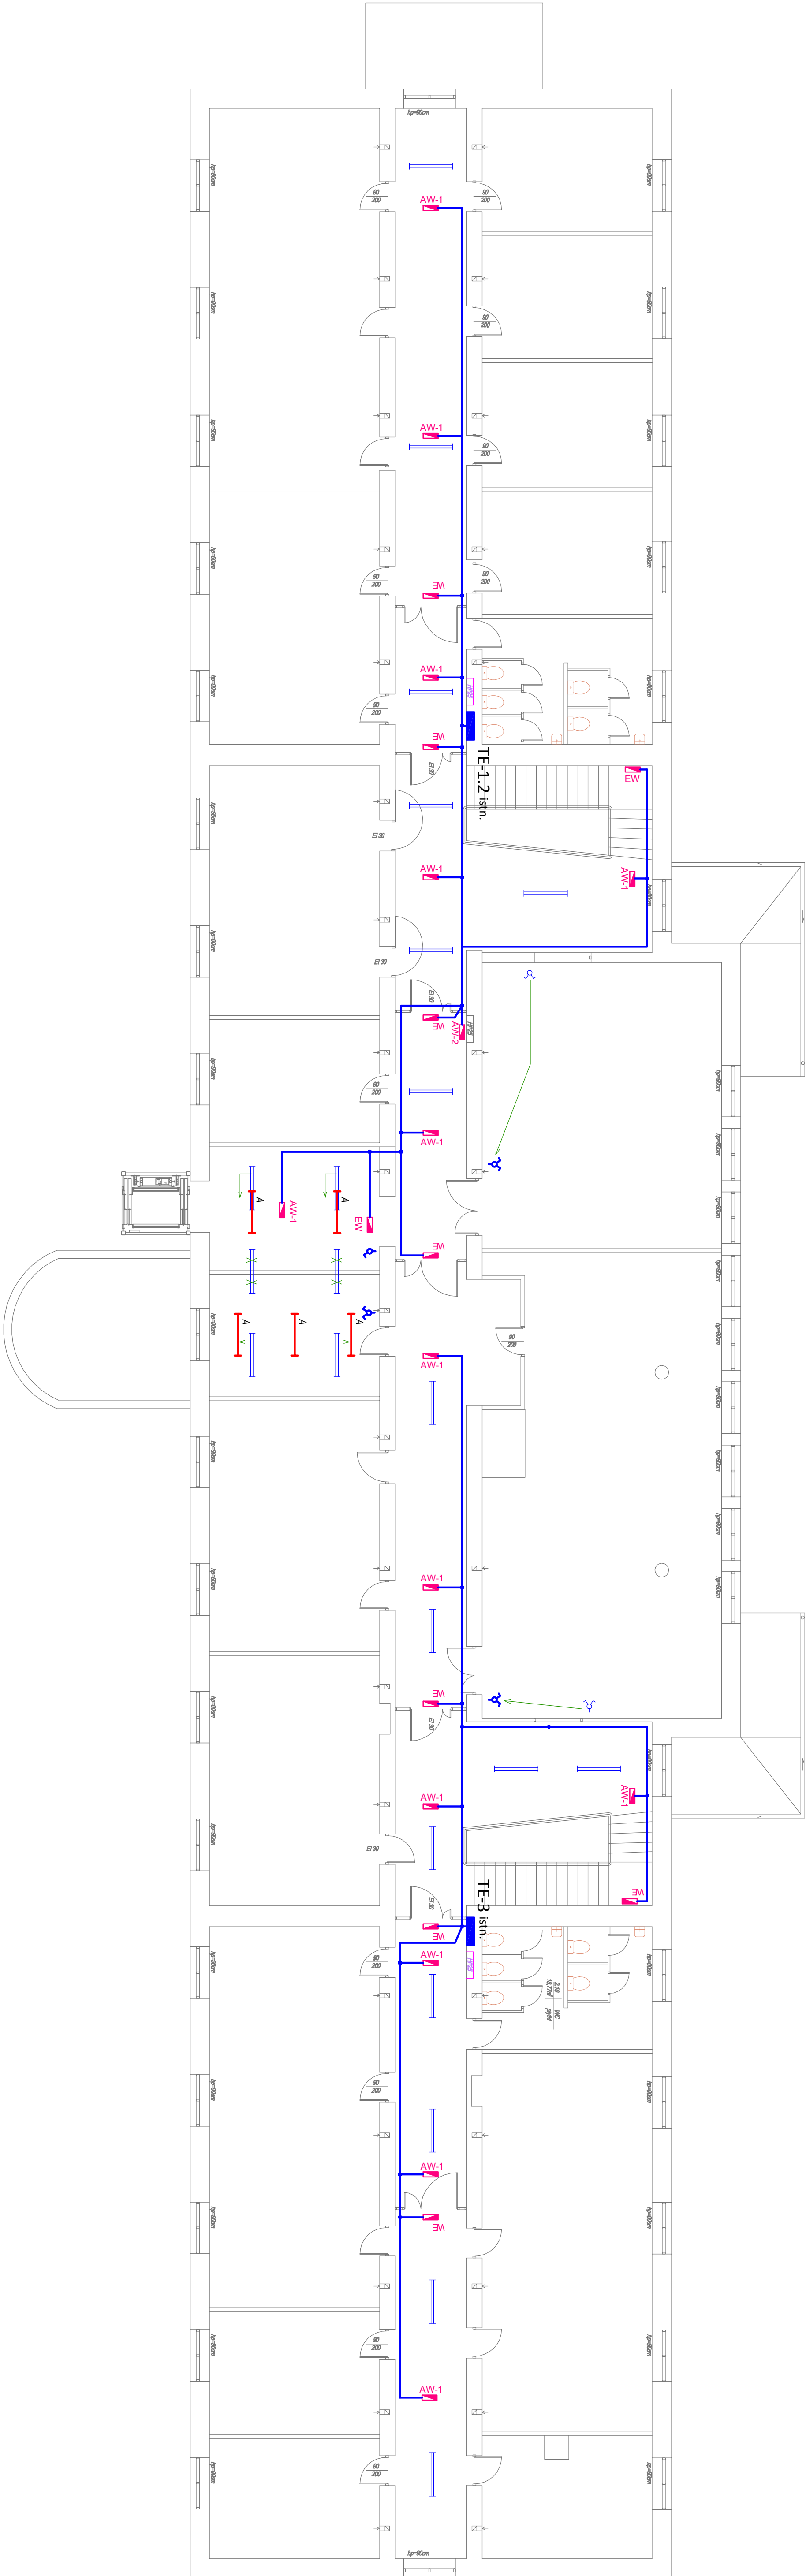


PIETRO

UWAGI:

- | | |
|---|--|
| - instalacja oprawy oświetleniowa świetłokłkowa Z3x36W, wykonanie nastopowe, IP20, (lokalizacja z inwentaryzacji) | - wykonać bez zmian po sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji i |
| - wymiennie rżedł światła | |
| - instalacja oprawy oświetleniowa świetłokłkowa Z3x36W, wykonanie nastopowe, IP20, | |
| (do przeniesienia po sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji i | |
| wymianie rżedł światła) | |
| - instalacja oprawy oświetleniowa świetłokłkowa Z3x36W, wykonanie nastopowe, IP20, | |
| - projektowanie obłody oświetlenia owalnego wykonanie nastopowe | |
| 1. Projektowanie obłody oświetlenia owalnego wykonanie nastopowe | |
| 2. Wykonanie niezbędne przepięcia, uzupełnienie instalacji obłody oświetleniowej w celu przystosowania ich do pracy uwzględniającej nowy podział pomieszczeń. W przypadku wykorzystywanych opraw oświetleniowych w kłisie kłodzi zwracać szczególną uwagę na doprowadzenie do oprawy 3-fazy ochronnej PE. | |
| 3. Projektowanie łączniki ławiszowe instalować p/ł na wysokości ok. 1,4m. | |
| 4. Układ pracy stacji: TN-S. | |

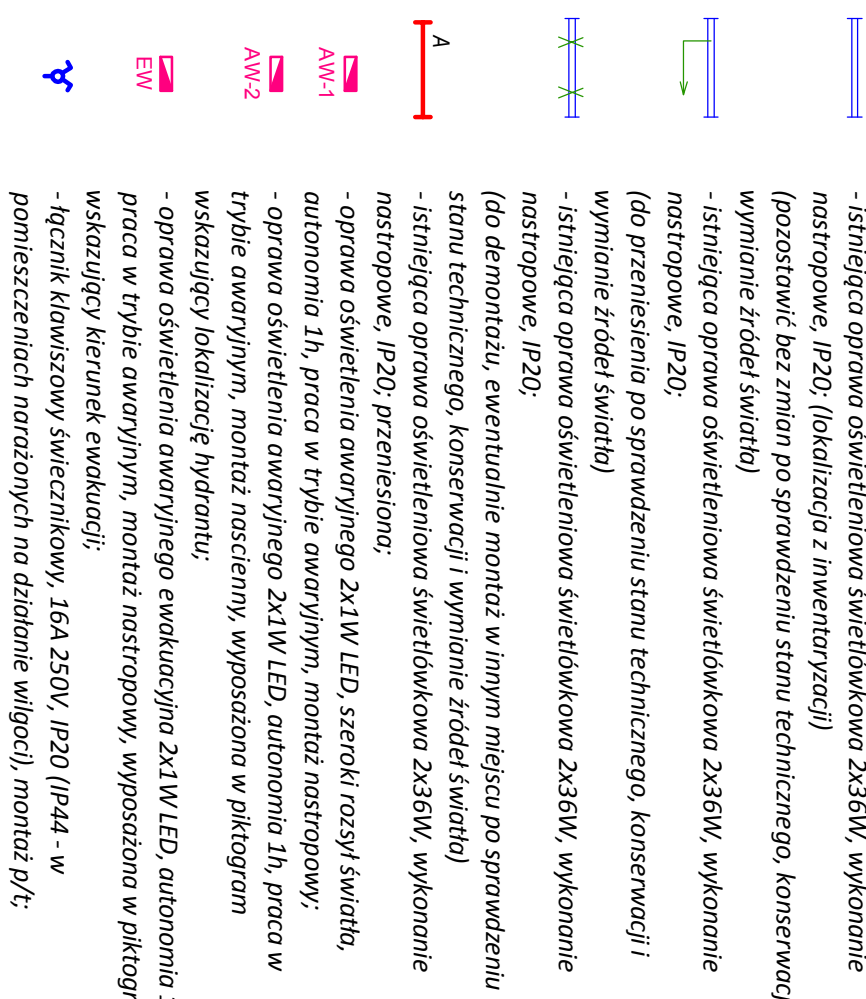

<p>>>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "EiFORSIT" <<<</p> <p>ul. Chrobakiewicza 7, 37-450 Sława Wola</p>	
<p>Przebieg:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p>	<p>Temat:</p> <p>PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, ROZBUDOWA WINDY OSOBOWEJ I SCHODÓW ZEWN., INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>
<p>Inwestor:</p> <p>POMIAT STALOWOWOLSKI</p> <p>ul. Podlesna 15</p> <p>37-450 Sława Wola</p>	<p>Adres:</p> <p>37-450 Sława Wola</p> <p>ul. Hłuticza 12, działka nr ewid. 33</p>
<p>Nazwa projektu:</p> <p>PLAN OŚWIETLENIA - I PIĘTRO</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr. Adam HARA</p>	<p>NR UPRAWN.</p> <p>230/T65/94</p>
<p>SPRACODAJCA</p> <p>mgr inż. M. ROLKE</p>	<p>PODPIS</p> <p>03/2013</p>
<p>004/0004/POC/05</p>	<p>DATA</p> <p>03/2013</p>
<p>1:10</p>	<p>Strona:</p> <p>2</p>