
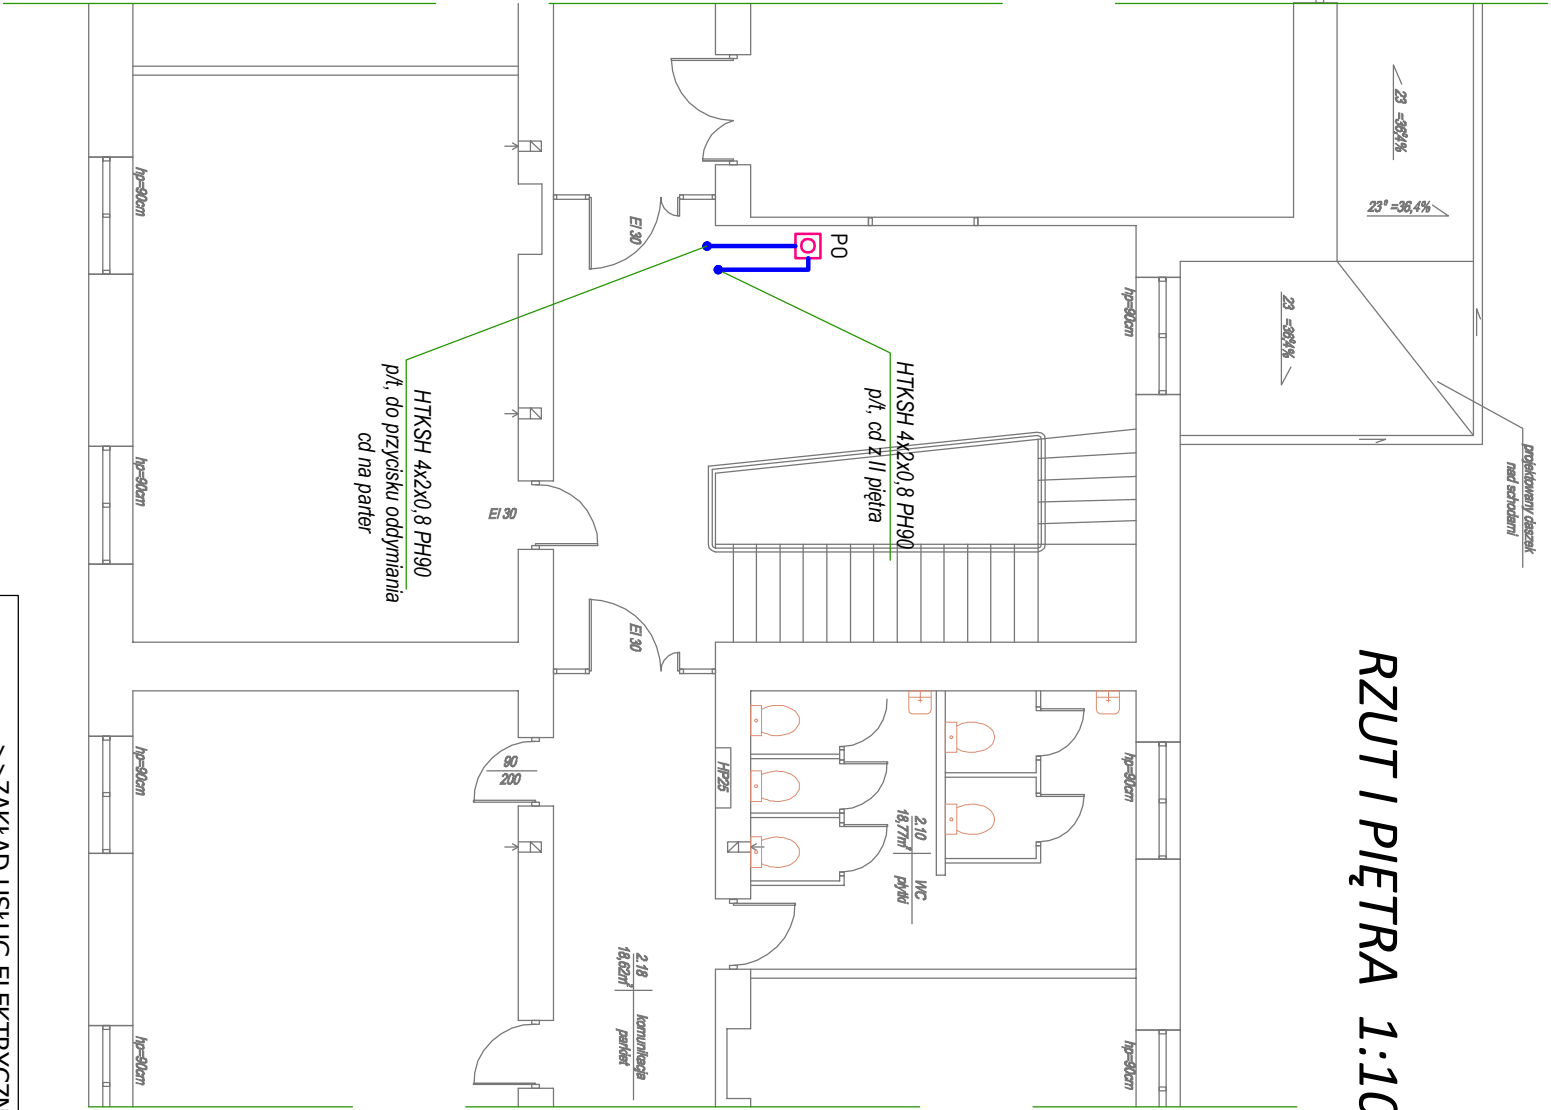


RZUT I PIĘTRA 1:100

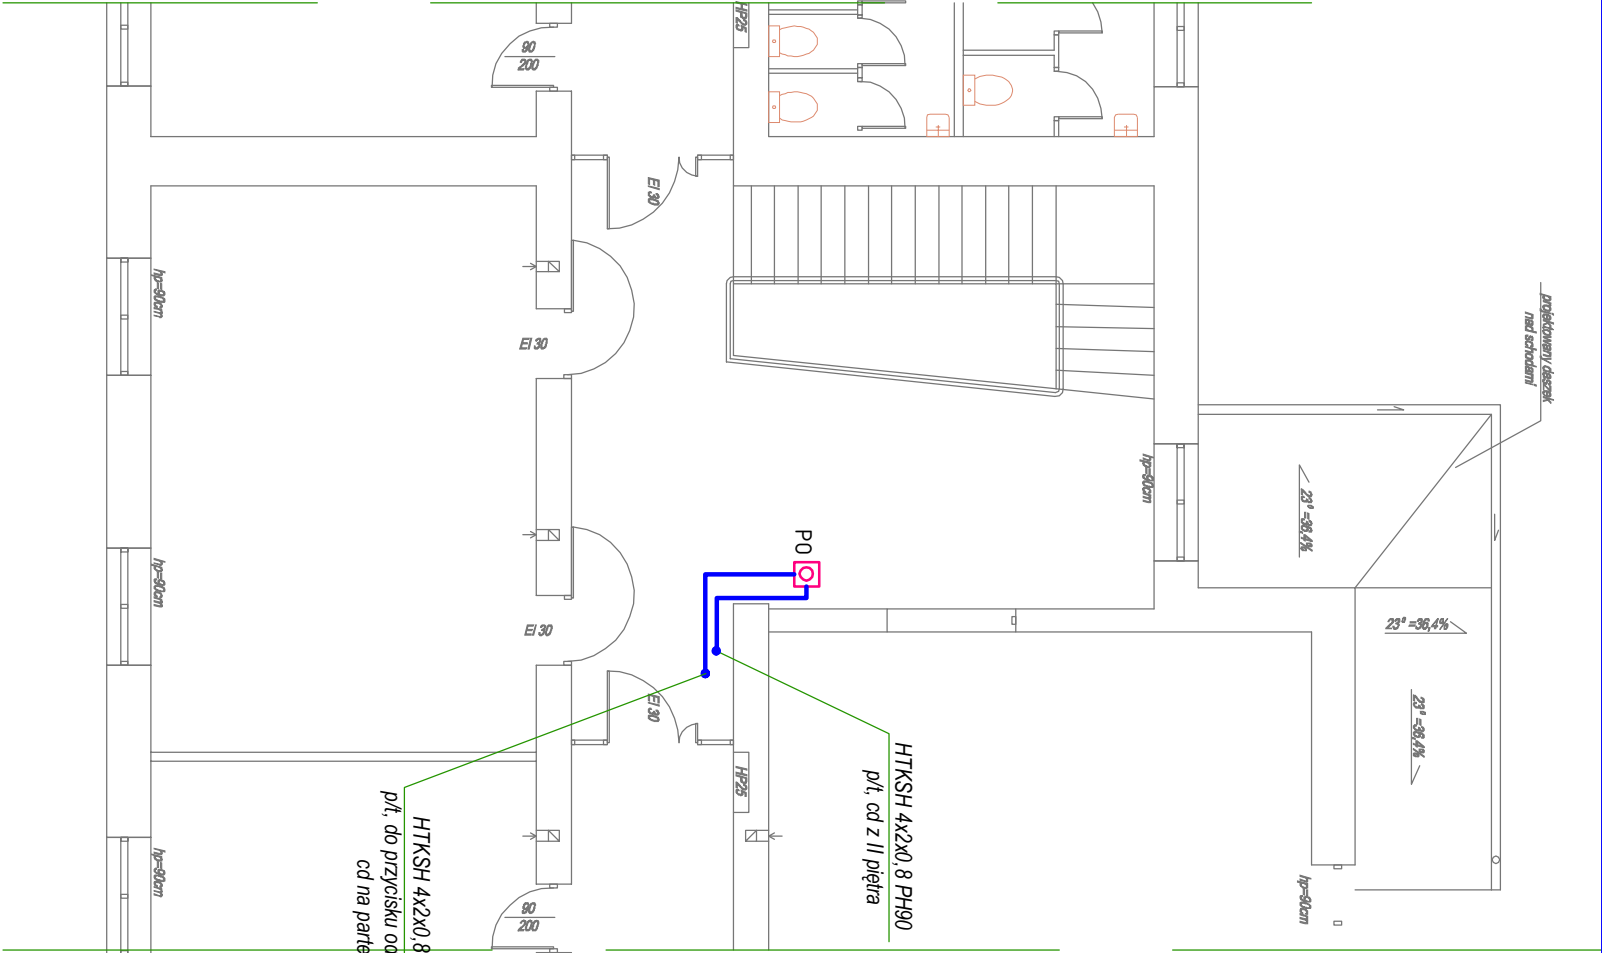

OZNACZENIA:
P0 - przycisk oddymiania

- UWAGI:
- Projektowane instalacje wykonać jako p/t.
 - Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego uszczelnić masą o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej.
 - Przycisk oddymiania instalować na wysokości ok. 1,6m od podłoża.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY OSOBOWEJ I SCHODÓW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Investor: POWIAT STALOWOWOLSKI ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	Adres: 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, działka nr ewid. 33			
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA I PIĘTRO				
	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 10
PROJEKTANT inż. Adam HARA	230/TBG/94		03/2013	Skala: 1:100
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. ROLEK	PDK/0074/POOE/05		03/2013	