


SZAFKA PD

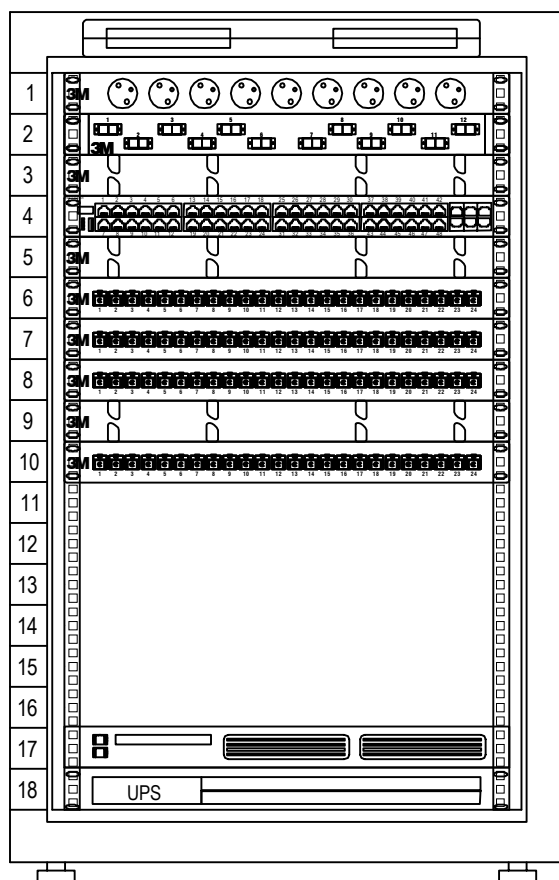

Panel wentylacyjny (wentylator, termostat)

Panel zasilający, 230V 50Hz

Panel światłowodowy wyposażony (złącza SC duplex, kaseta spawów)

Panel porządkujący

Switch / przełącznik

Panel porządkujący

Panel Classic 24xRJ45 czarny

Panel Classic 24xRJ45 czarny

Panel Classic 24xRJ45 czarny

Panel porządkujący

Panel Classic 24xRJ45 czarny

Serwer rack 1U

Zasilacz UPS 650VA, wersja rack;

UWAGA

1. Stosować szafkę teleinformatyczną 600x600 wysokość 18U, drzwi przeszkłone, ustawienie na stopkach.
2. Zasilanie z dedykowanej sieci 230V AC poprzez zasilacz awaryjny UPS.
3. Panele opisać i wykorzystywane porty opisać.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY OSOBOWEJ I SCHODÓW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Inwestor: POWIAT STAŁOWOWOLSKI ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	Adres: 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, działka nr ewid. 33			
Nazwa rysunku:	SZAFKA PD			
	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 18
PROJEKTANT inż. Adam HARA	230/TBG/94		03/2013	Skala:
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. ROLEK	PDK/0074/POOE/05		03/2013	----