

RZUT PARTERU 1:100

OZNACZENIA:


2xRJ12 - gniazdo telefoniczne 2xRJ12, montaż p/t;

TT-0 - projektowana tablica teletechniczna - poziom "0"
(skrzynka teletechniczna wędkowa, drzwiarki metalowe zamknięte na klucz, wyposażona:

- 2x łączówka LSA 2/10 + gniezdnik;
- patchpanel nościenny 12xRJ45 UTP kat. 5e;
- przełącznica światłowodowa z kasetą spawów 6xSC duplex + adaptery SC/APC),

UWAGI:

1. Projektowane instalacje wykonać jako p/t.
2. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego uszczelnić masą o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej.
3. Miejsca wprowadzenia przewodów telefonicznych do przedziału maszynowni zgodnie z DTR urządzenia.
4. Projektowane gniazdo telefoniczne w pomieszczeniu portierni instalować p/t na wysokości 0,6-0,8m.
5. Montaż zestawu TT-0 wnekowy na wysokości ok. 1,4m. Drzwiarki opisać. Kable oznaczyć.

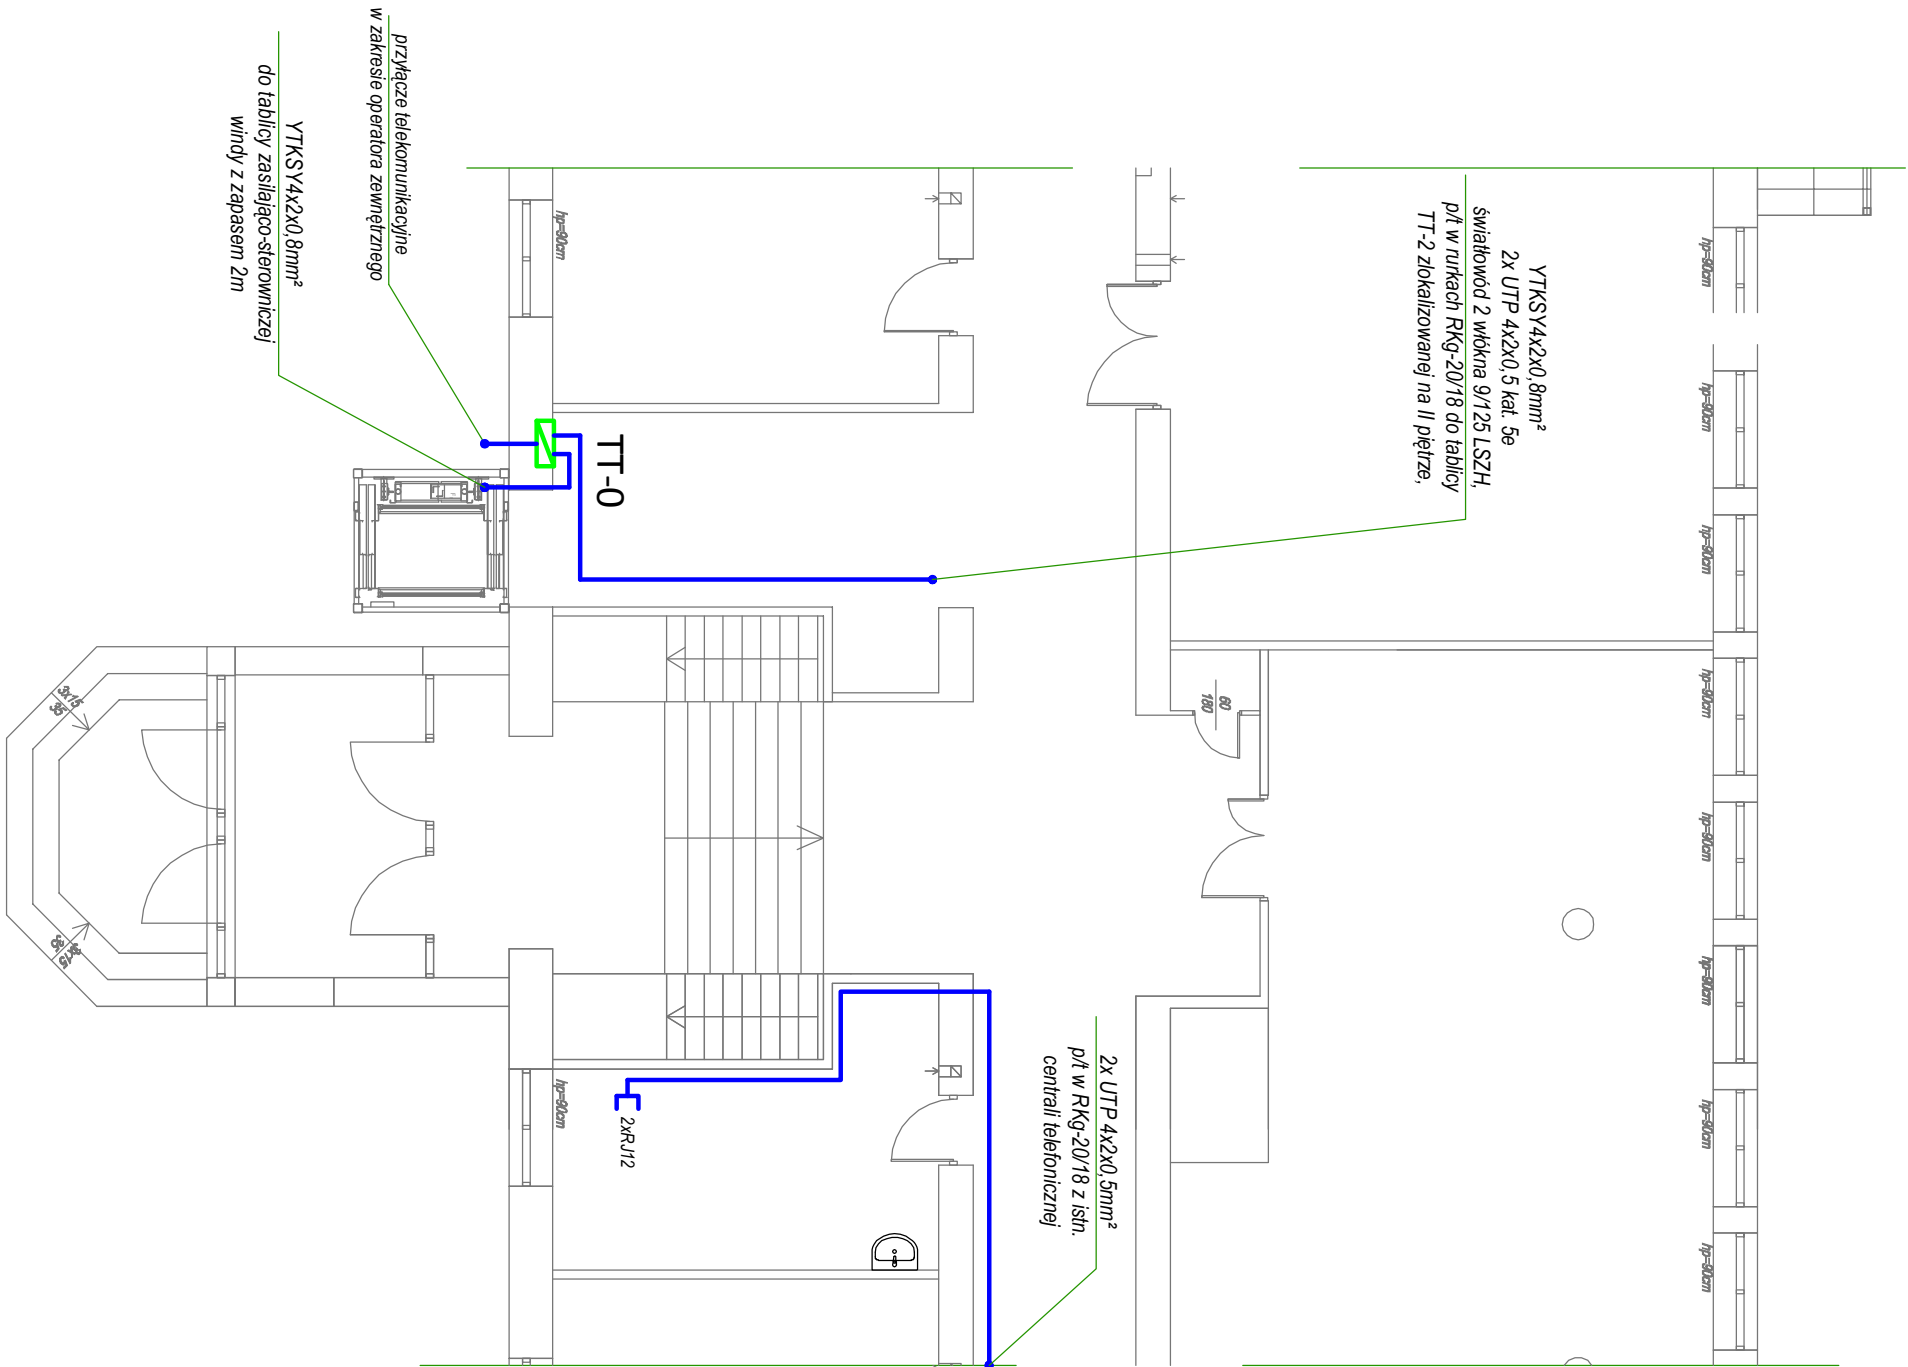

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY OSOBOWEJ I SCHODÓW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Investor: POWIAT STALOWOWOLSKI ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	Adres: 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, działka nr ewid. 33			
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI TELEFONICZNYCH PARTER				
PROJEKTANT inż. Adam HARA	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 8
	230/TBG/94		03/2013	
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. ROLEK	PKK/0074/POOE/05		03/2013	Skala: 1:100