


Instalacja wod-kan. Rozwinięcie instalacji.

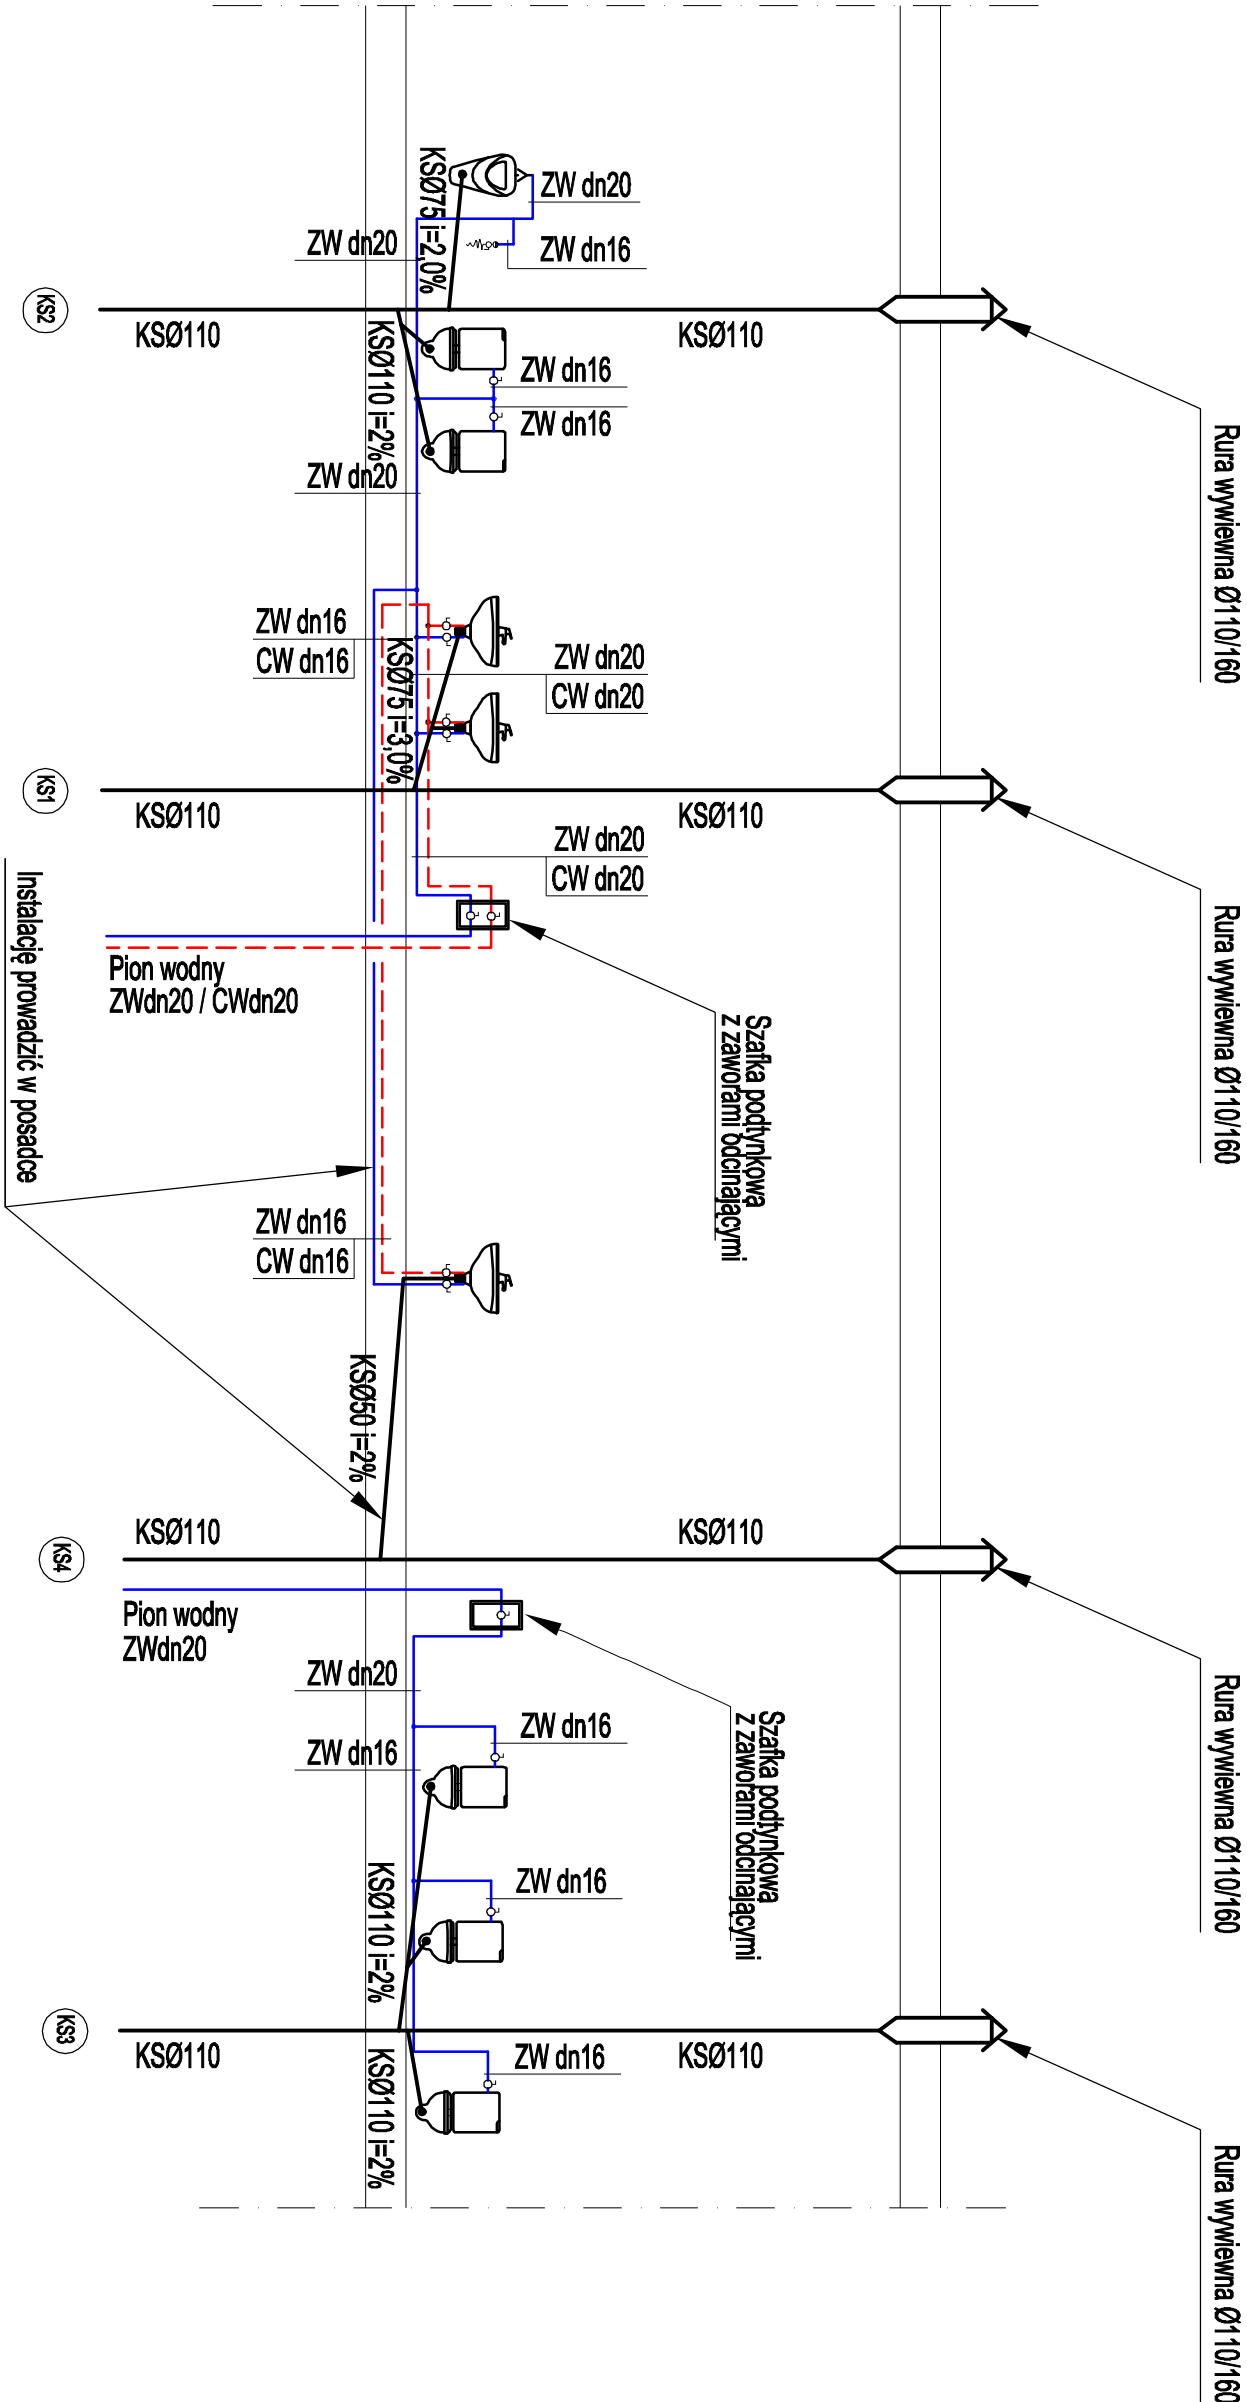


Uwaga:

1. Instalację wodną wykonać z rur piliropylenowych np. BOROplus
2. Instalację wodną prowadzić w bruzdach ściennych.
3. Instalację wodną zlicować termicznie otuliną thermacompact-S grubości 9mm.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych kleichowo.
5. Piony KS1 wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewami 110/160mm
6. Przebieg instalacji wod-kan koordynować na budowie z przebiegiem instalacji CO, elektrycznej i konstrukcją budynku.

Legenda:

- Instalacja zimnej wody
- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instal CAD Piotr Krasowski					37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 8/10 tel: 512 085 600 mail: instalcad@op.pl	
Nazwa i adres obiektu Budynek administracyjny ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola dłżka nr ewidencyjny 129/4			Projekt: REMONT TOALET NA IV PIĘTRZE W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWÓLSKIEGO			
Inwestor Powiat Stalowomowski ul. Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola			Nazwa projektu: Rozwinięcie instalacji wod-kan.			
Funkcja	Inż. i nadzór	Nr upr.	Podpis	Nr. rys	2	
Projektant	inż. Piotr KRASOWSKI	PK/0183/POOS/05		Data:	03.2015	
Sprawdzający				Skala:	1:100	
				Branda:	Sanitarna	