
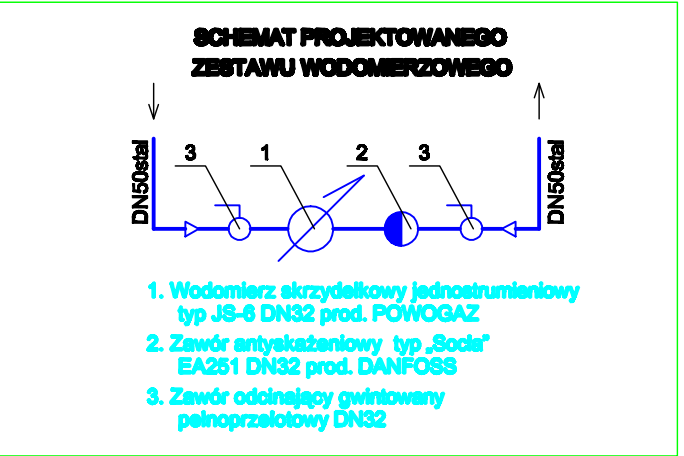


RZUT PIWNIC  
SKALA 1:50



**UWAGA:**  
Zestawy wodomierzowe zabezpieczyć osłonami umożliwiającymi łatwy dostęp do odczytów, konserwacji i wymiany wodomierzy.

- LEGENDA:**
- Proj. przewód instalacji zimnej wody rura z PP PN20 - system instalacyjny BORplus
  - DN50stal
  - Proj. przewód instalacji ciepłej wody rura stalowa o średnicy DN50
  - ist. przewód instalacji zimnej wody
  - ist. przewód instalacji zimnej wody - do demontażu
  - Proj. przewód instalacji ciepłej wody rura z PP stal PN20 - system instalacyjny BORplus
  - ist. przewód instalacji ciepłej wody
  - ist. przewód instalacji ciepłej wody - do demontażu
  - Proj. przewód cyrkulacyjny ciepłej wody rura z PP stal PN20 - system instalacyjny BORplus
  - ist. przewód cyrkulacyjny ciepłej wody
  - ist. przewód kanalizacji sanitarnej
  - ist. przewód kanalizacji sanitarnej - do demontażu
  - Proj. przewód kanalizacji sanitarnej z rury kielichowej PCV-u prod. WAVIN - ułożony pod posadzką
  - Proj. przewód kanalizacji sanitarnej z rury kielichowej PCV-u prod. WAVIN - ułożony bezpośrednio pod elewacją
  - U - umywalka / bateria umywalkowa
  - N - brodzik / bateria prysznicowa
  - M - miska ustępowa / zawór wypł. do wc
  - Z - zlew / bateria zlewozmywalkowa
  - K - kratka ściekowa / bateria natryskowa
  - P - pralka / zawór wypł. do pralki
  - ZW - zawór wypływowo ze złączką do węży
  - W - wpust ściekowy
  - K3 - oznaczenie pionu kanalizacyjnego połączonego z istniejącym pionem kan.
  - K1 - oznaczenie pionu kanalizacyjnego zakończonego zaworem napowietrzającym

**Podsumowanie węży i doprowadzeń**  
1.19 pojemników na odpady medyczne  
3.83 Płytki gresowe

**Podsumowanie ścieków i odpadów**  
1.20 pojemników na odpady medyczne  
2.45 Płytki gresowe

HSW ZPT Sp. z o.o.	Nr arch. proj. PI-3644	Nr zamówienia 042/ZPT/2009			
Skala 1:50	Nr rys. 3644.01	Stanowisko mgr inż. J. Holody	Imię i nazwisko POK/0084 POOS/06	Nr upr. Podpis	Data 01.2010
INSTALACJA WOD. - KAN. RZUT PIWNIC		Projektant	mgr inż. A. Niedbala	138/Thg/08	01.2010
Przebudowa piwnic w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Stalowej Woli.		Sprawdzający	mgr inż. A. Niedbala	138/Thg/08	01.2010

