



INSTALACJE W BUDYNKU LAKIERNI

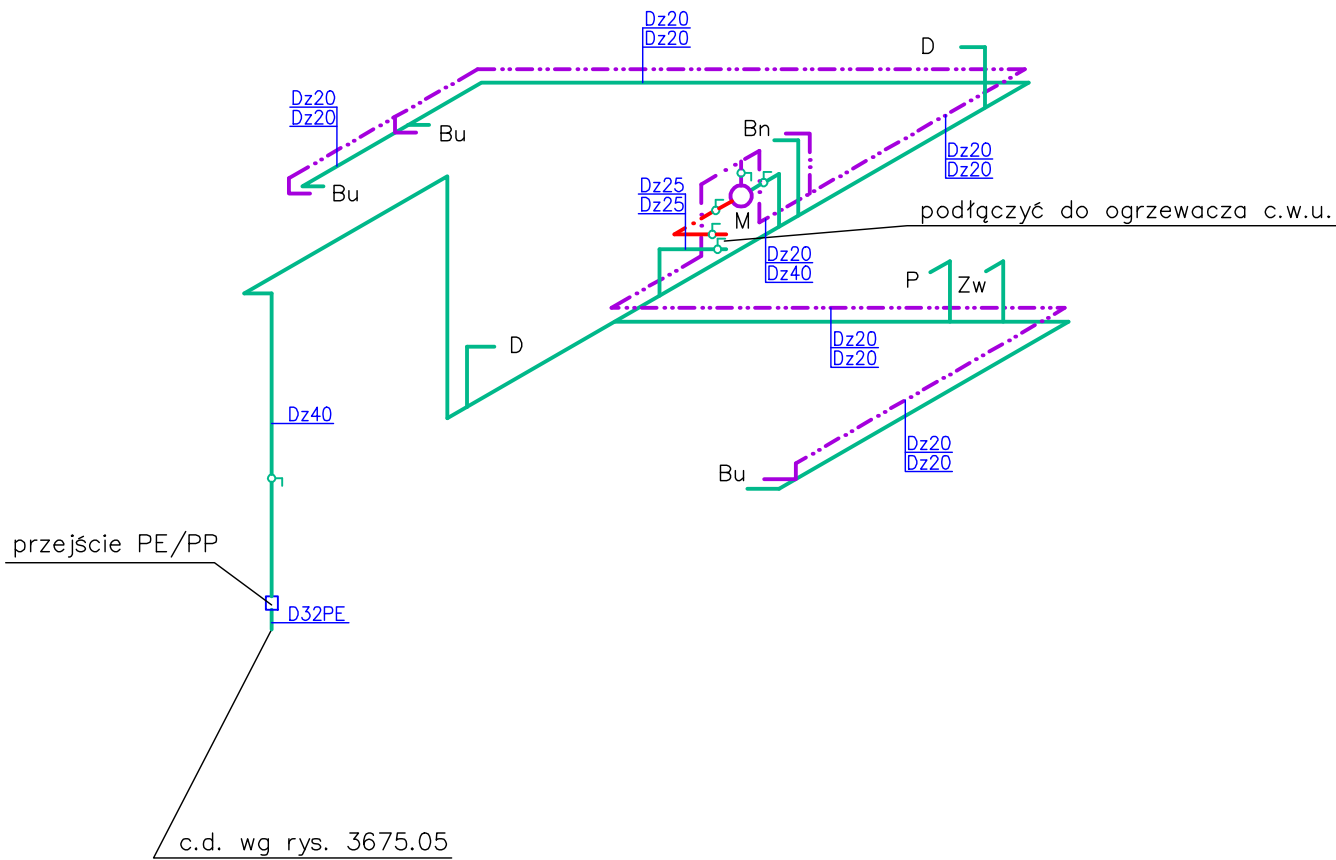

INSTALACJE W BUDYNKU WARSZTATÓW

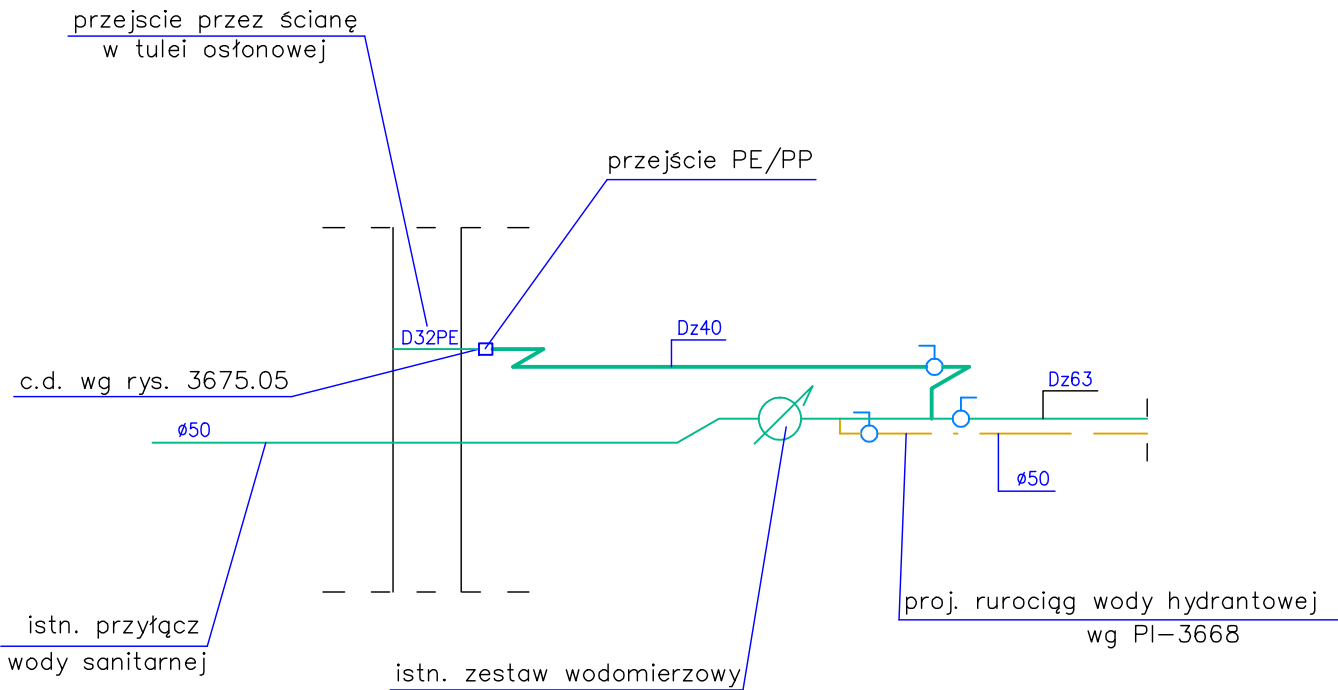

UWAGI:

1. Proj. pojemnościowy ogrzewacz wody wyposażać w grupę zabezpieczającą KV30, którą należy dodatkowo zamówić z ogrzewaczem.

OZNACZENIA:

- proj. rurociąg wody zimnej
- proj. rurociąg wody ciepłej
- proj. rurociąg wody zmieszanej
- Bn bateria natryskowa
- Bu bateria umywalkowa
- D zawór do dolnopłuku
- P zawór do pisuaru
- Zw zawór wypływowy ścienny ze złączką do węży
- M mieszacz c.w.u. typ PREMIX 3/4"
- O pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody SH120S

HSW ZPT Sp. z o.o.	Nr arch. proj. PI-3675	Nr umowy IMP 3431/4/2010			
Skala 1:50	Nr rys. 3675.02	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNYCH		Proj.	mgr inż. M. Chofody	PDK/0010/ POOS/07	08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Lakiernia – instalacja i przyłącza wod-kan		Spr.	mgr inż. A. Niedbała	136/1bg/98	