

istn. kanał c.o. do demontażu
po wykonaniu kotłowni i nowej inst. c.o.

rura ochronna
Ø90, l=3m

istn. kanał c.o. do demontażu na odcinku
skrzyżowania z proj. przyłączami wod-kan
po wykonaniu kotłowni i nowej inst. c.o.

OZNACZENIA:

①

-Budynek warsztatów szkolnych

②

-Projektowana lakiernia w istn. budynku

③

-Projektowana kotłownia

④

-Aula



-Część warsztatów objęta projektem



-Obiekty projektowane

SM

-Proj. miejsce gromadzenia odpadów stałych




-Projektowany rurociąg wody sanitarnej




-Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej

~165,20
~162,86 (S)

-Projektowana studzienka kanalizacyjna

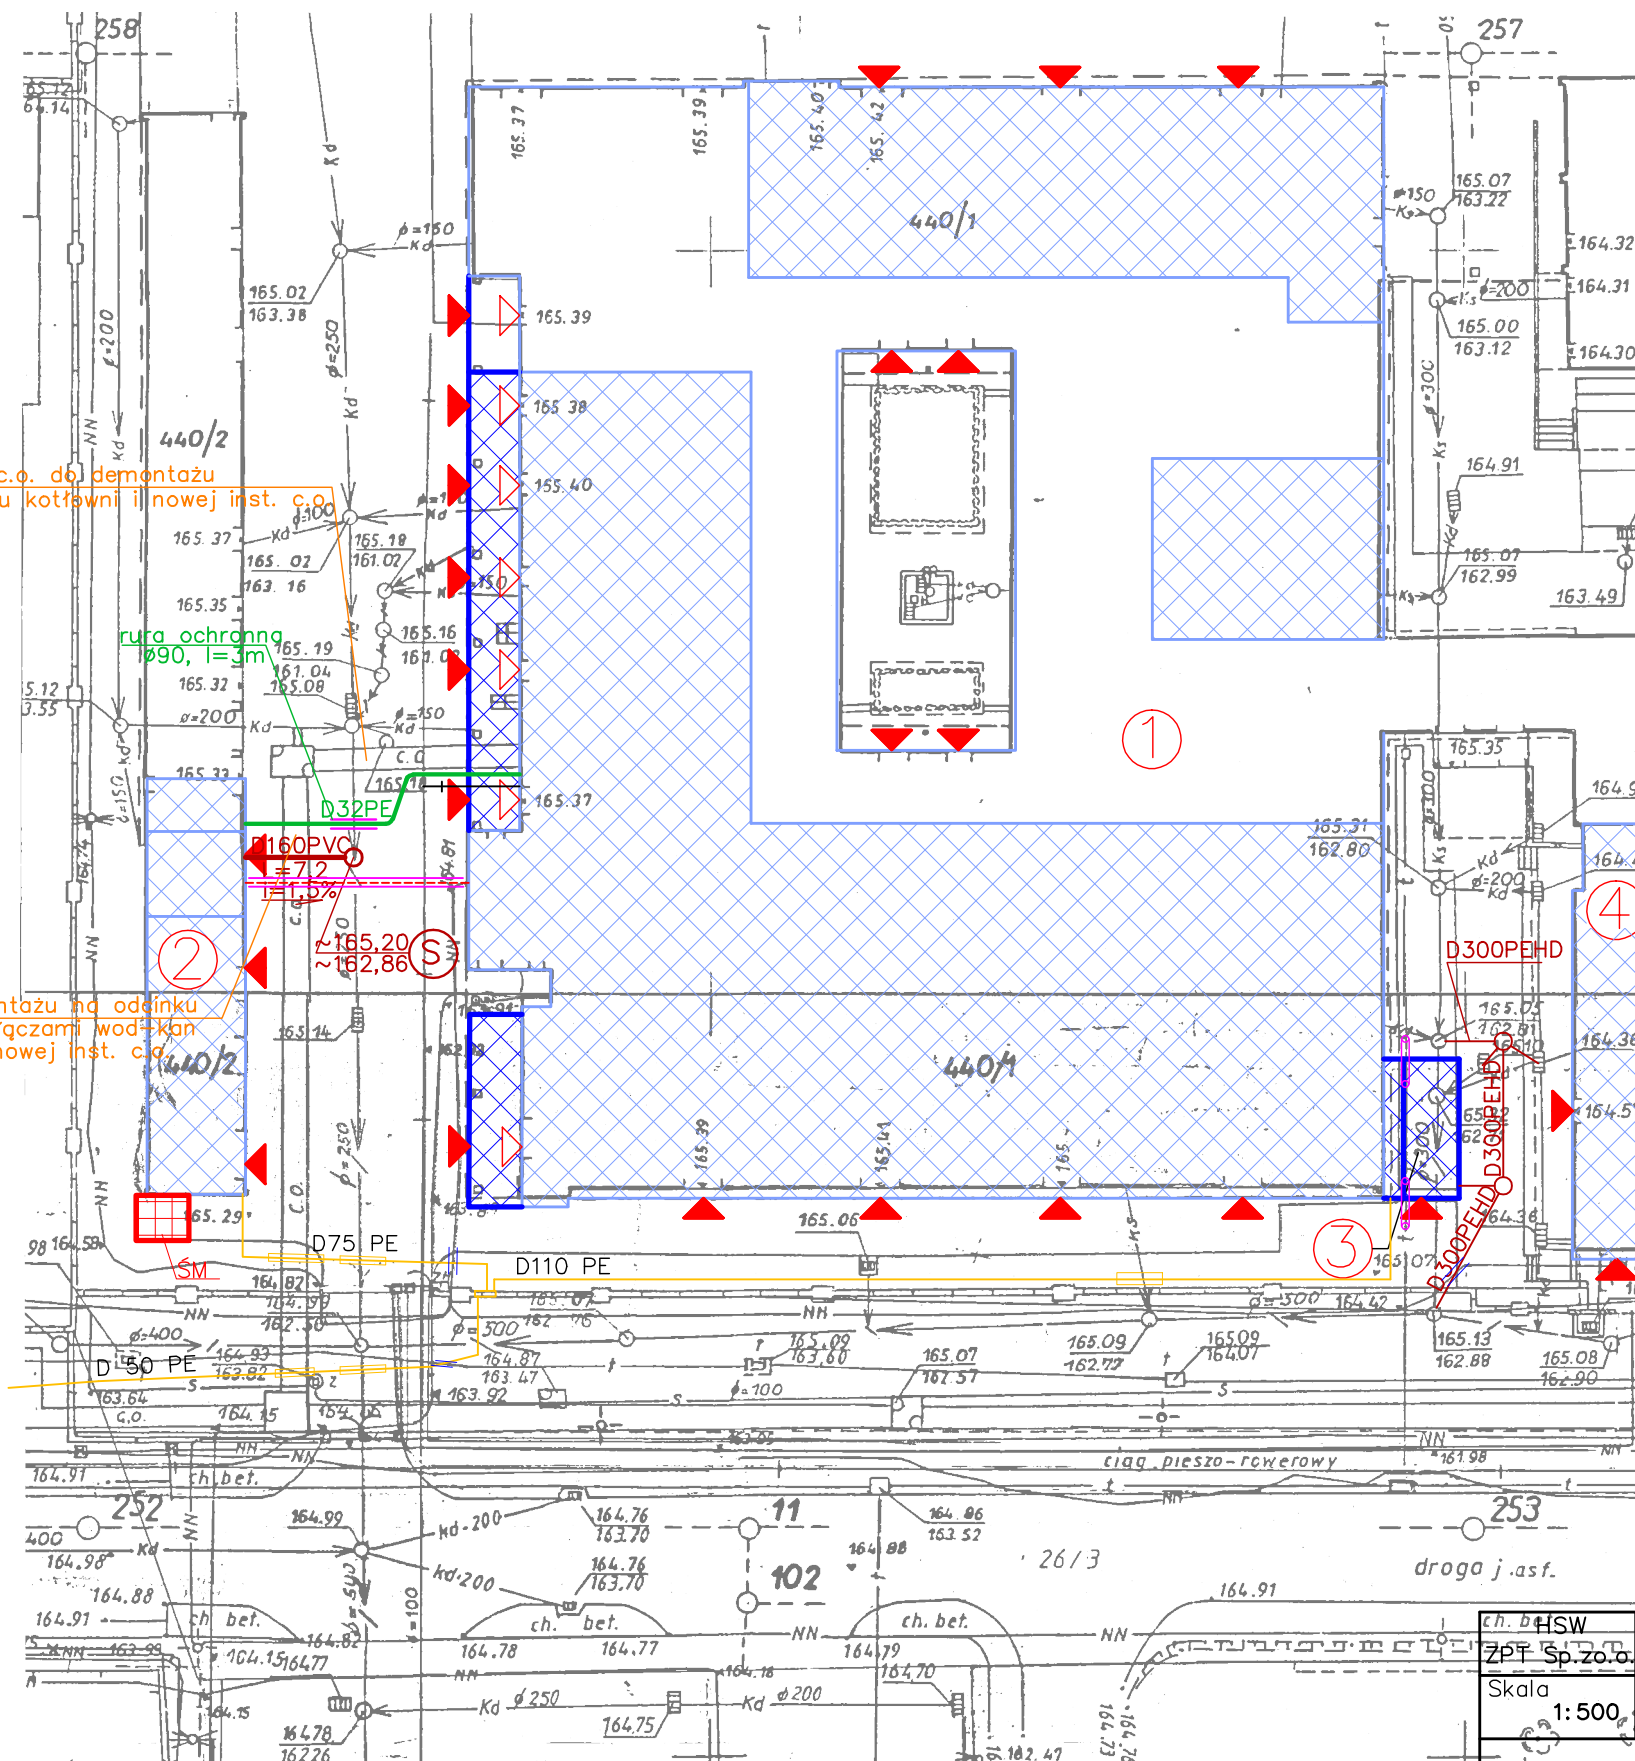

ch. b. HSW ZPT Sp. z o.o.		Nr arch. proj. PI-3675		Nr umowy IMP 3431/4/2010						
Skala 1:500		Nr rys. 3675.04		Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data		
 SYTUACJA		Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Lakiernia – instalacja i przyłącza wod-kan		Proj.	mgr inż. M.Chotody	ppk/0010/ P00S/07		08.2010		
				Spr.	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98				