




- UWAGI:**
1. Proj. rurociągi rozprowadzające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzić na wys. ~2,6m (pod kablami elektrycznymi).
- OZNACZENIA:**
- proj. rurociąg wody zimnej
 - proj. rurociąg wody ciepłej
 - proj. rurociąg cyrkulacji
 - proj. rurociąg wody sanitarnej hydrantowej – wg PI-3668
 - istn. rurociąg wody zimnej
 - istn. rurociąg wody ciepłej
 - istn. rurociąg cyrkulacji

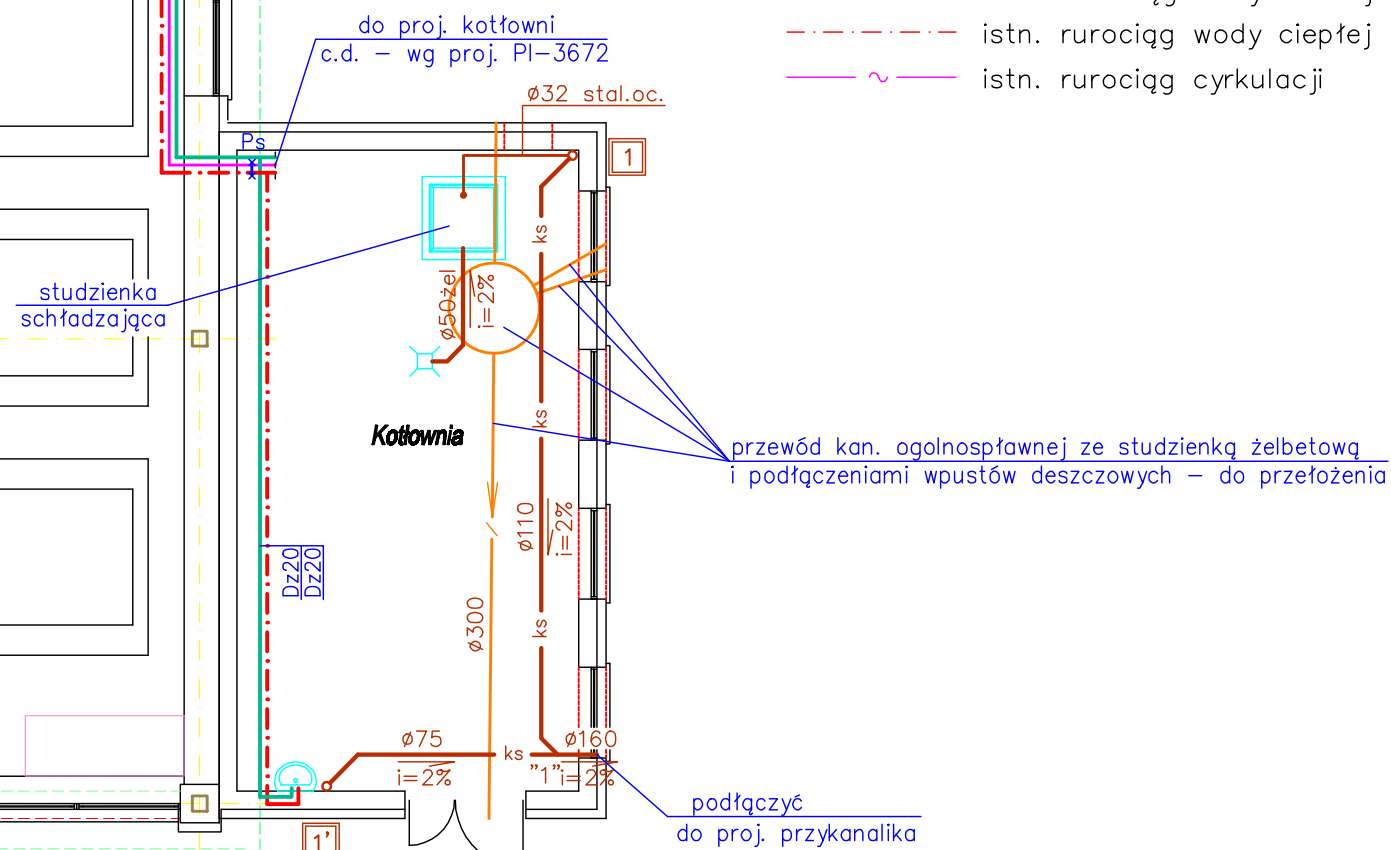

HSW ZPT Sp. z o.o.	Nr arch. proj. PI-3673	Nr umowy IMP 3431/4/2010
Skala 1:100	Nr rys. 3673.02	Stanow. Nazwisko Nr upr. Podpis Data
RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN		Proj. mgr inż. M. Chofody PDK/0010/P005/07
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Kotłownia – – inst. wod-kan i sieci kanalizacyjne zewn.		Spr. mgr inż. A. Niedbala 136/1bq/98 08.2010