


RZUT PRZYZIEMIA
KOTŁOWNIA
INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
1: 50

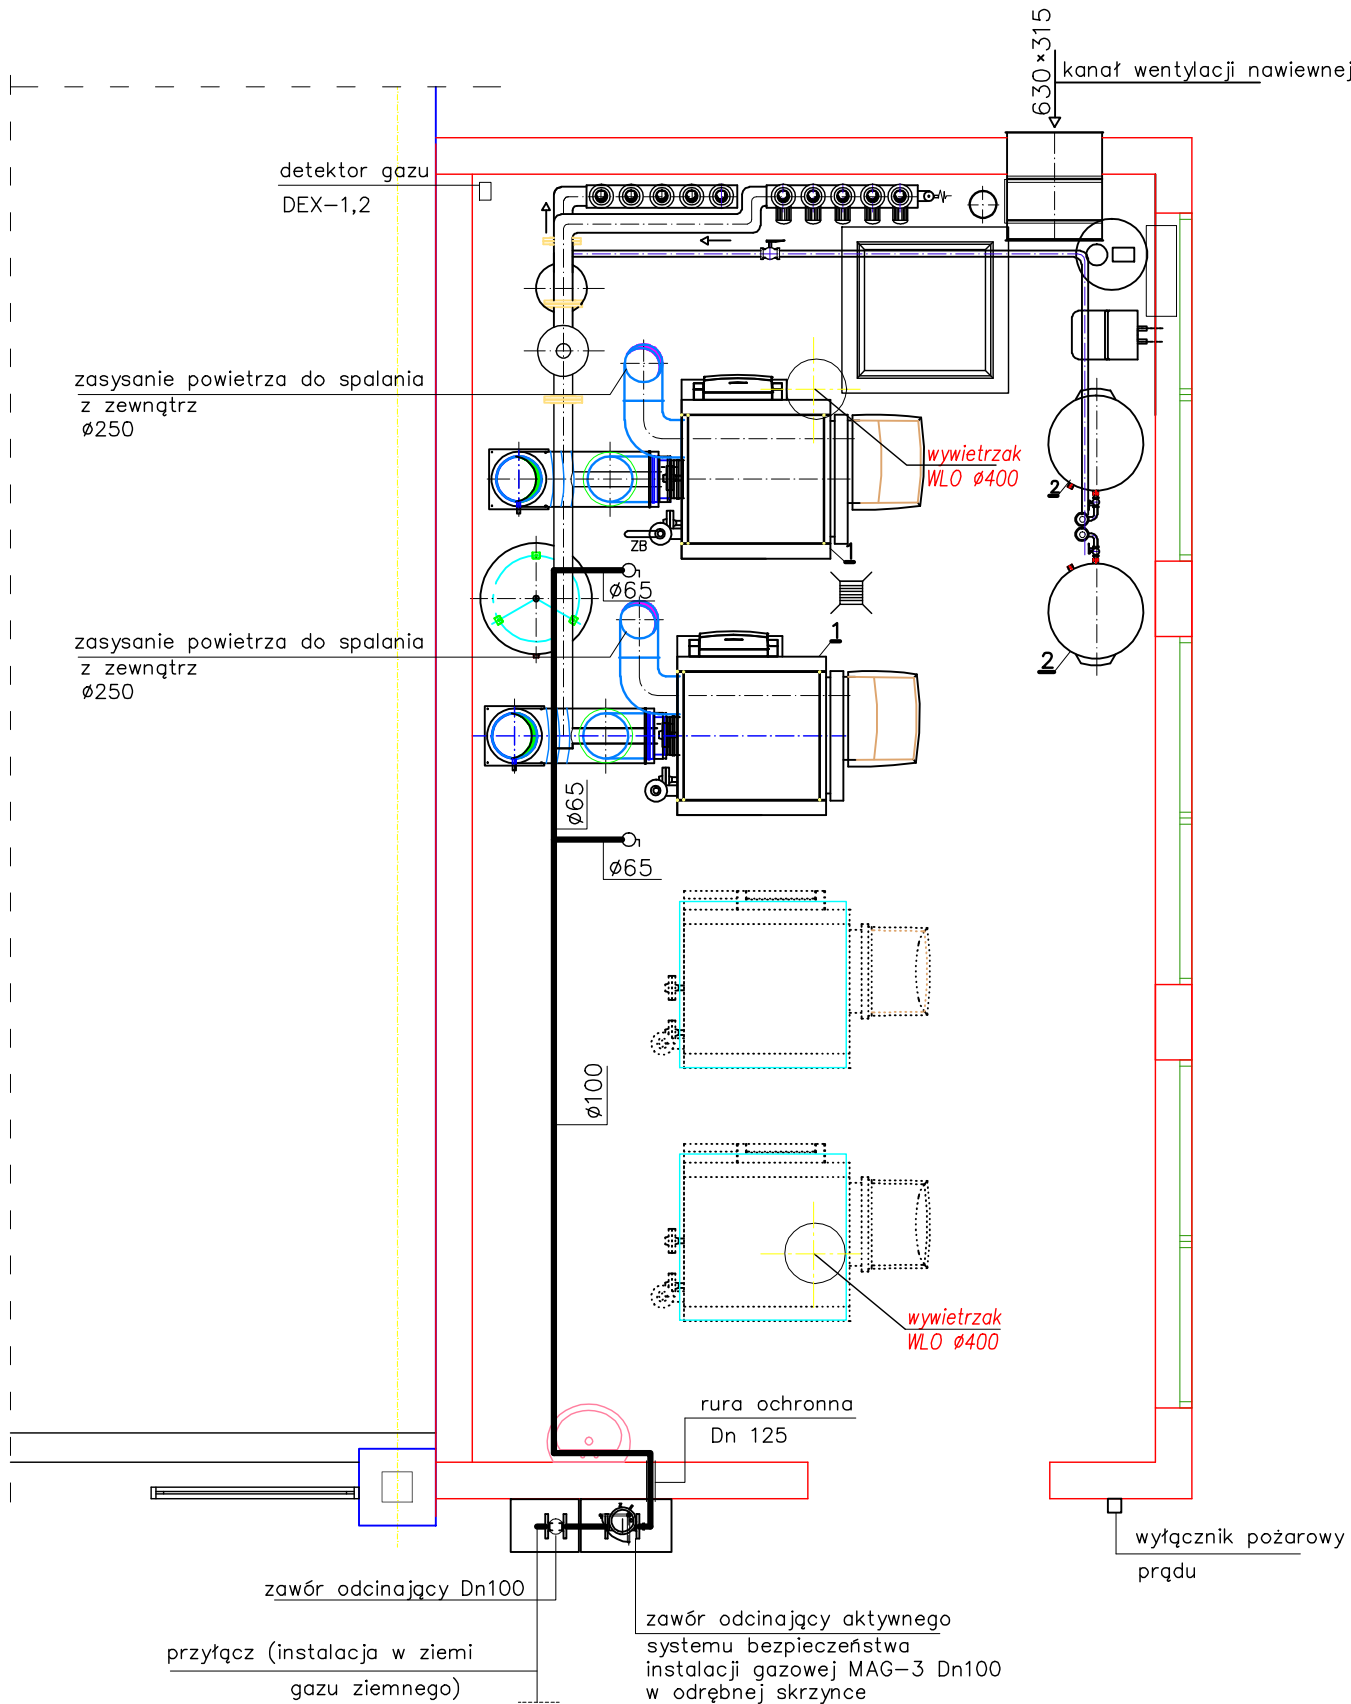

Oznaczenia:

- projektowane przewody gazu ziemnego
- 1 Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 200 o mocy 370 kW
zasysanie powietrza do spalania z zewnątrz
zużycie gazu G= 13,4 ÷ 40,3 m³/h

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj. PI-3674	Nr zlecenia IMP 3431/4/2010				
Skala 1: 50	Nr rys. 3674.02	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO		Proj.	mgr. inż. M.Mucha	114/Tbg/98		08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – instalacja gazu ziemnego		Spr.	mgr. inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		