


Wentylacja słowni i sali ćwiczeń

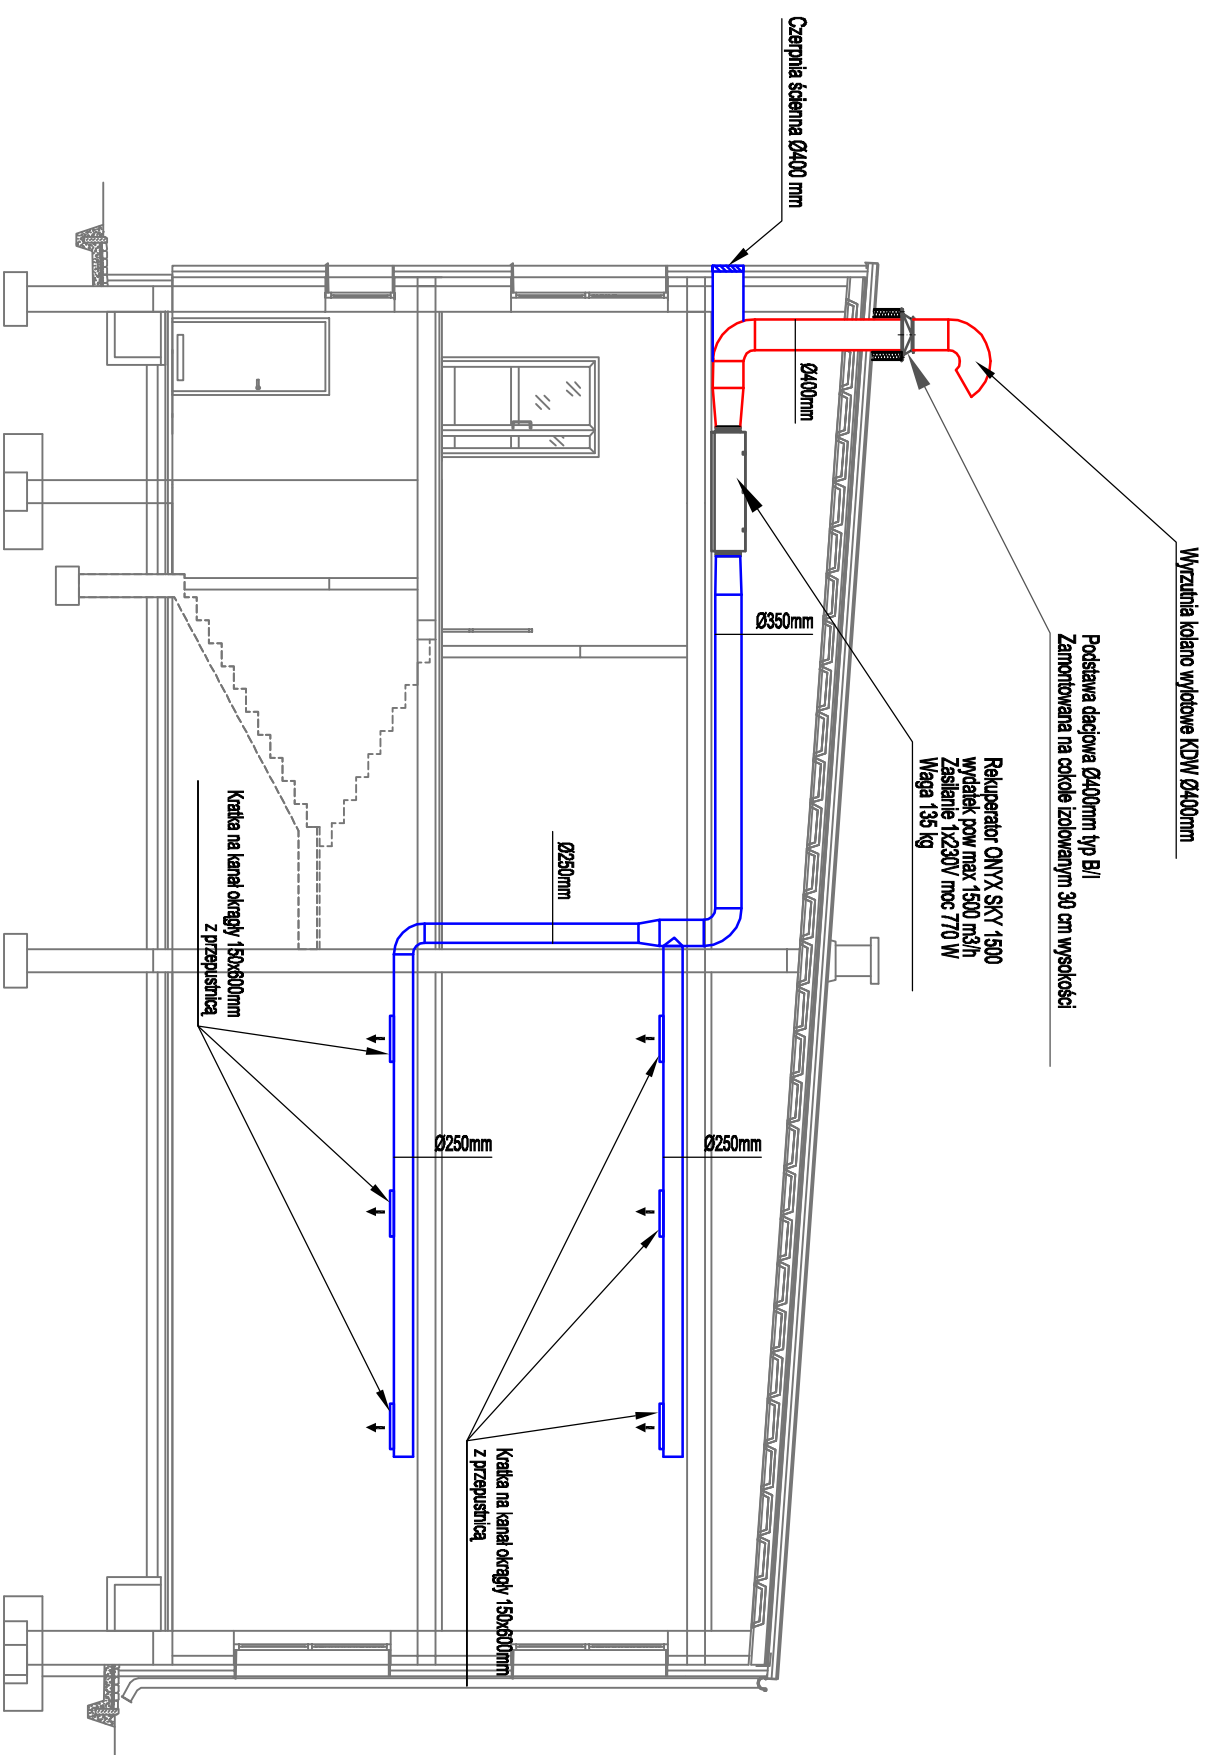

Legenda:

- Instalacja wentylacji wyciągowej
 - Instalacja wentylacji nawilżonej
- Ø250mm
- Oznaczenie kanału o przekroju okrągłym

Uwaga:

1. Instalację wentylacji wykonać kanałami z blachy ocynkowanej SPiRO o przekroju kołowym zależnym od oznaczenia.
2. Przebieg instalacji wentylacji koordynować na budowie z przebiegiem innych instalacji sanitarnych i elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instal CAD Piotr Krasowski

37-450 Szklawa Wola ul. Wolności 8/10
 tel: 512 085 600 mail: instalcad@op.pl

<p>Nazwa i adres obiektu</p> <p>Sala gimnastyczna ul. 1-go Stycznia 26 37-450 Stalowa Wola działka nr. ewidencyjny 64/11, 64/2</p>	<p>Projekt:</p> <p>Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli</p>
<p>Inwestor</p> <p>Powiat Stalowski ul. Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola</p>	<p>Nazwa projektu :</p> <p>Wentylacja słowni i sali ćwiczeń</p>

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr. upr.	Podpis	Nr. ps
Projektant	inż. Piotr KRASOWSKI	PKD/0163/POOS/05 Spec. inst. bez ogr.		Data : 12.2015
Sprawdzający	mgr inż. Piotr PAWŁOWSKI	PKD/0013/POOS/07 Spec. inst. bez ogr.		Składa : 1.:100
				Branża : Sanitarna

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Biura Projektowego. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U. 24/1994, poz.83, art. 115-1