


Wentylacja rzut dachu

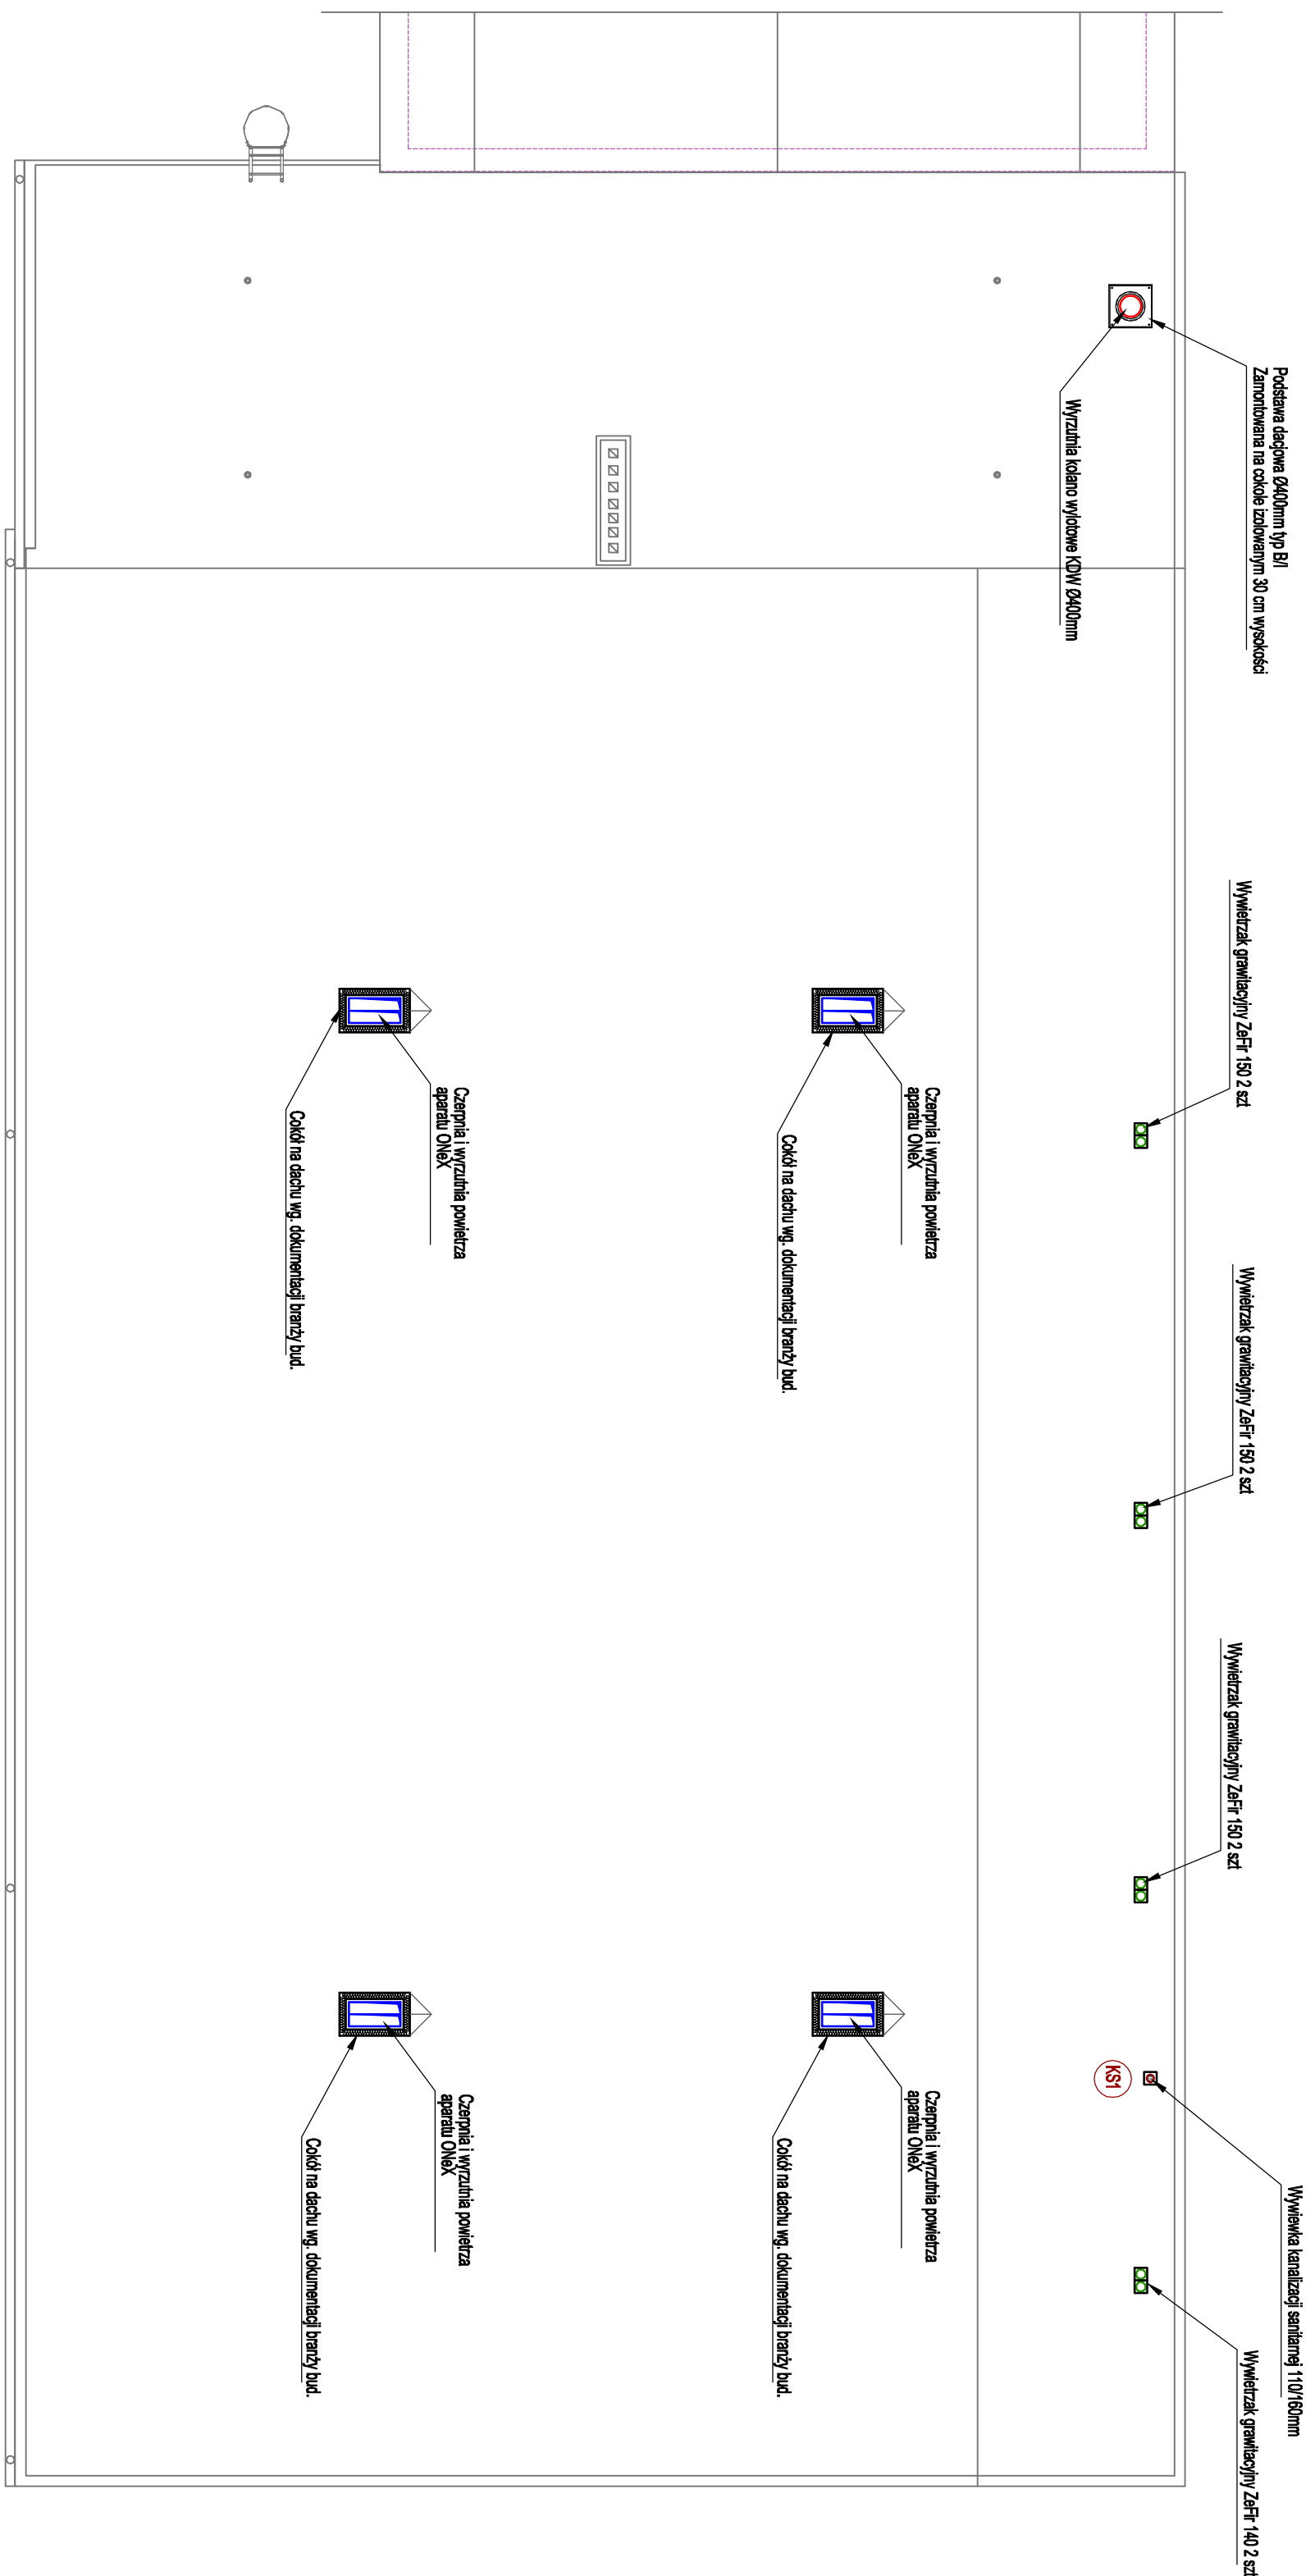


Legenda:

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej
- Instalacja wentylacji wyciągowej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwaga:

1. Instalację wentylacji wykonać kanałami z blachy ocynkowanej SPiRO o przekroju kołowym, zaizolowane od oznaczenia.
2. Pion kanałizacji saniemacji KS1 wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC 110/160mm
3. Przebieg instalacji wentylacji koordynować na budowie z przebiegiem innych instalacji saniemacji i elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instal CAD Piotr Krasowski		37-450 Słabowa Wola ul. Wolności 8/10 tel.: 512 085 600 mail: instalcad@op.pl	
			
Nazwa i adres obiektu Sala gimnastyczna ul. 1-go Śierpnia 25 37-450 Słabowa Wola działka nr ewidencyjny 64/11/64/2		Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Słabowej Woli	
Inwestor Powiat Sławkowski ul. Podlesia 15 37-450 Słabowa Wola		Nazwa projektu: Wentylacja rzut dachu	
Fracja Inne i załączniki		Nr. urz. Podpis	
Projektant inż. Piotr KRASOWSKI		PDK/0183/PD0505 Spec. inż. bez ogł.	
Sprawdzający mgr inż. Piotr PAWŁOWSKI		PKD/0013/PD0507 Spec. inż. bez ogł.	
		Data: 12.2015	
		Staż: 1-100	
		Branża: Sanitarna	
Załączniki: zamawia i odbiera dokumentację są wykonawcą, wykonać plan Projektowy, Odbiorę, powiesić w w. dokumentację bez ogł. salona jest załączona, DL12/14/984, poz. 63, art. 154			