


Instalacja CO. Rzut przyziemia

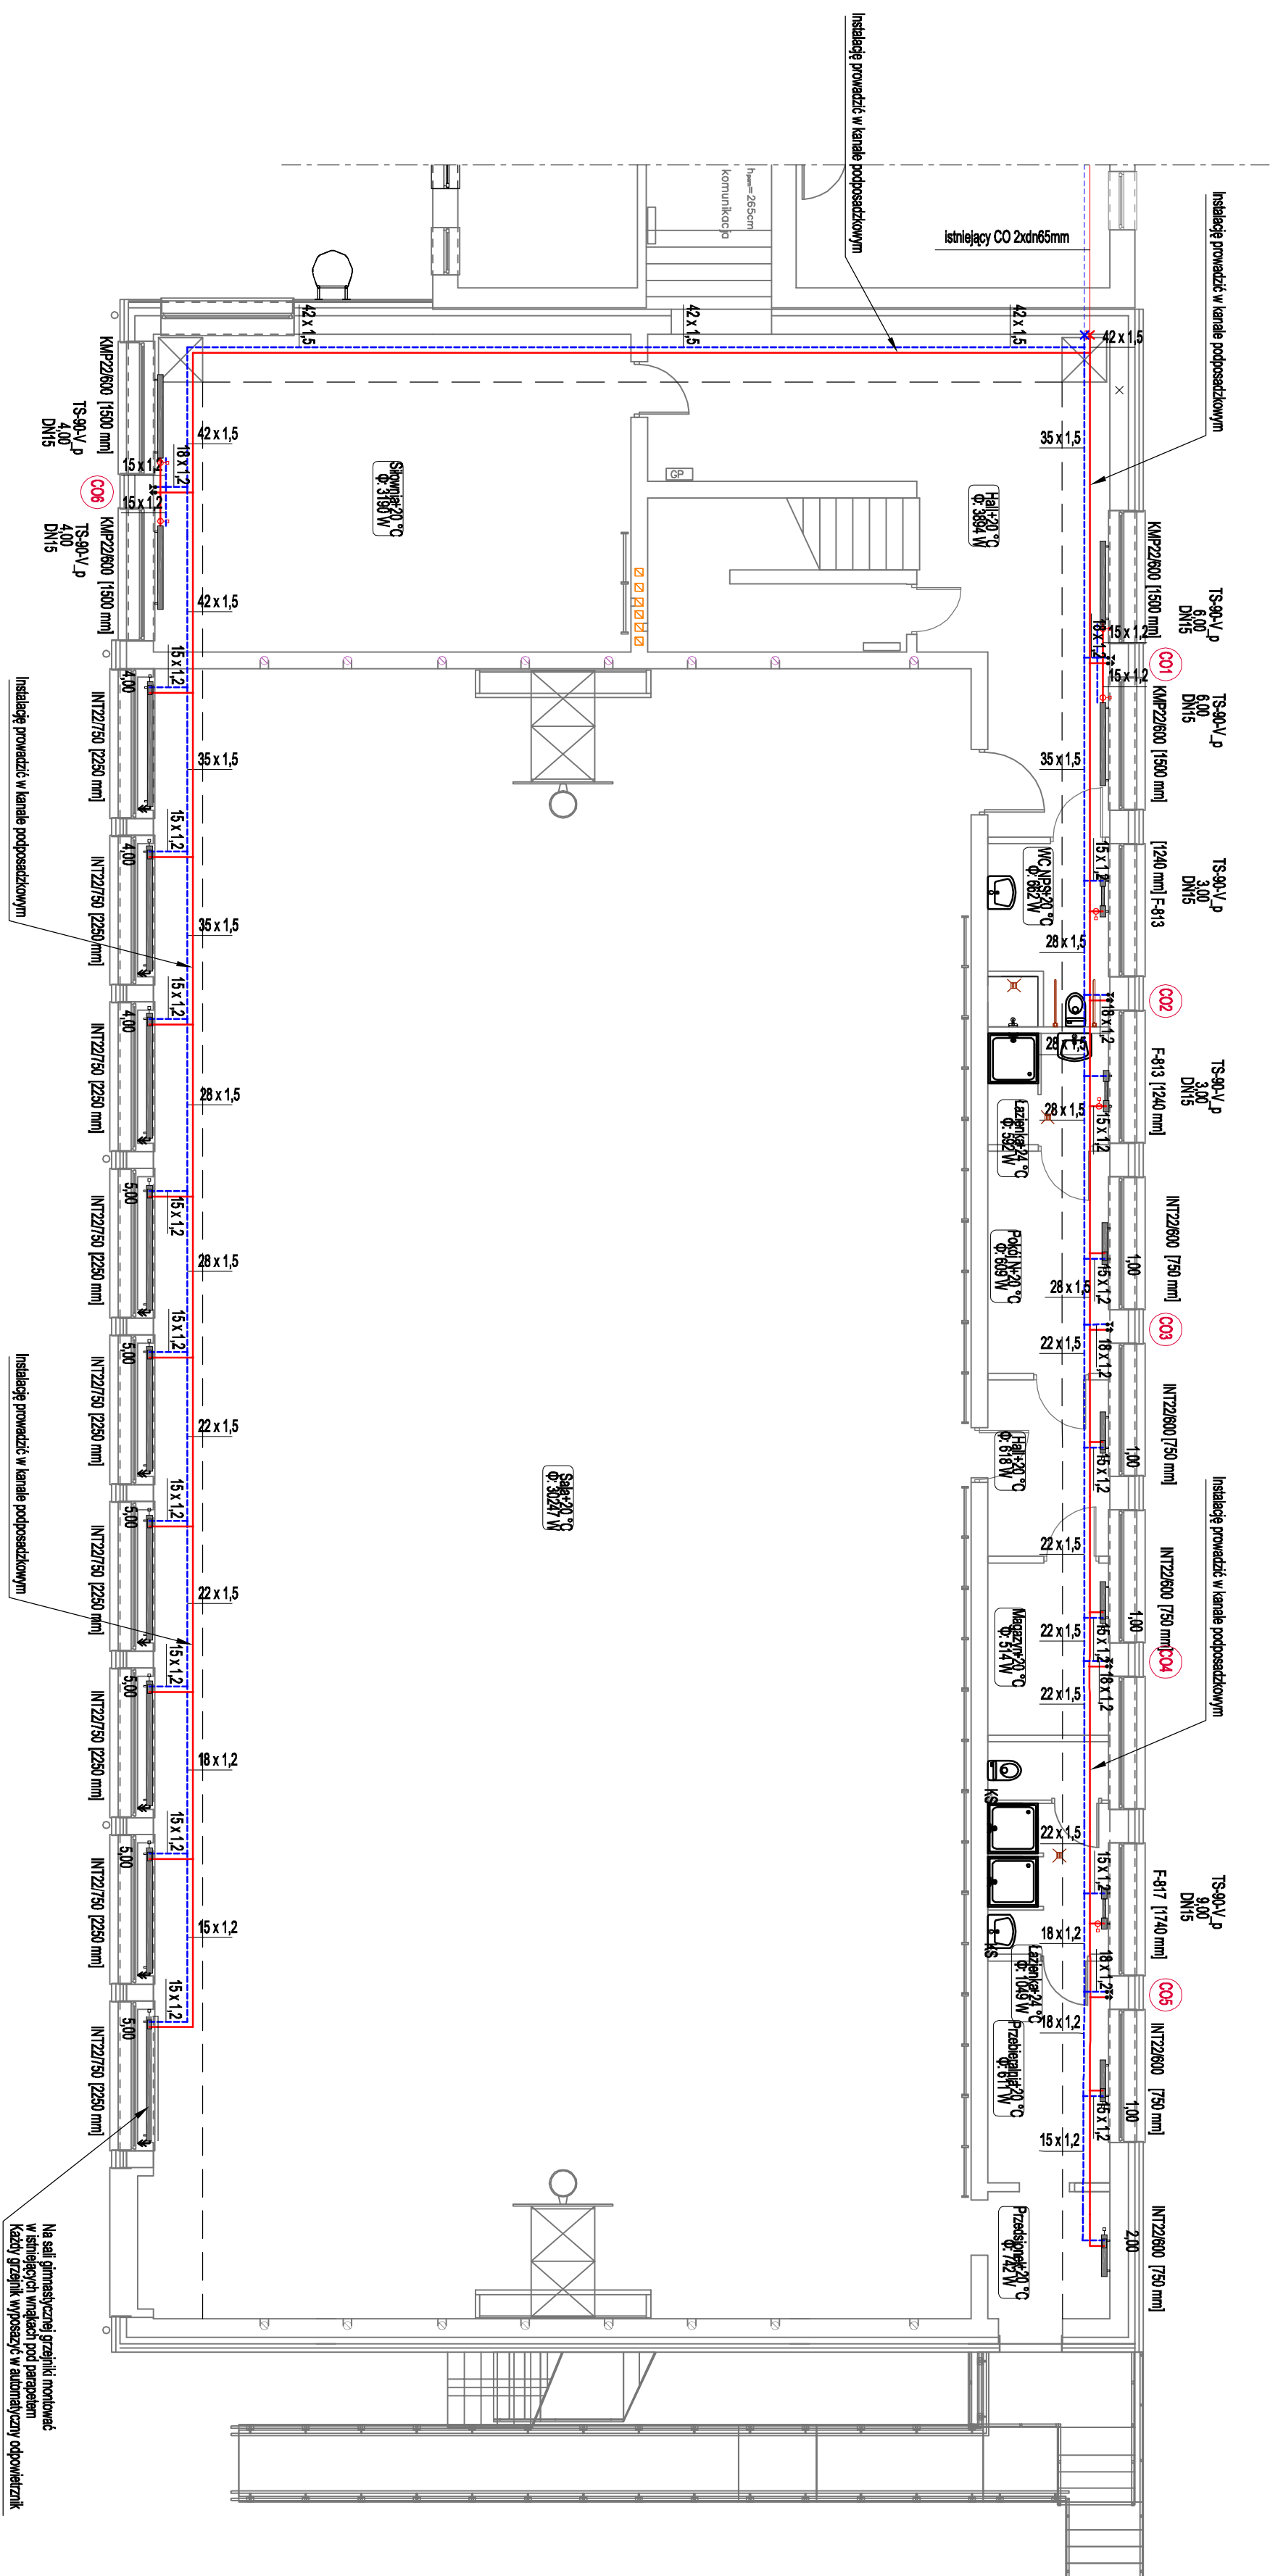

LEGENDA:

- Instalacja CO zasilanie
- Instalacja CO powrót

- Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu

- KMP22/600 [1500 mm]
- Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu wertykalny

- Grzejnik drabinkowy łazienkowy**
F-617 [1740 mm]

- Zawór termostatyczny grzejnikowy (typ nastawał średnica**

Uwaga:

1. Instalację CO wykonać z rur stalowych np. KAN-Therm STEEL.
2. Instalację CO prowadzić po wierzchołku ścian.
3. Instalację CO izolować termicznie izolacją Thermacompact-S grubości 13mm.
4. Przelęgł instalacji CO skoordynować na budowie z przebiegiem instalacji wod-kan, elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instal CAD Piotr Krasowski				37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 8/10 tel. 512 065 600 mail: instalacja@op.pl	
Nazwa jednostki		Stalowa gimnastyczna			
Adres		ul. 1-go Śierpnia 28 37-450 Stalowa Wola oddział nr. ewidencyjny 640/1, 64/2			
Inicjał		Piotr Krasowski ul. Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola			
Funkcja		Imię i nazwisko		Nr. ujęt.	
Prezident		inż. Piotr KRASOWSKI		PKD0183POOS05 Spec. inst. bez ogf	
Sprawozdający		mgr inż. Piotr PAWLOWSKI		PKD0013POOS07 Spec. inst. bez ogf	
		Podpis		Nr. ys	
				5	
		Data :		12.2015	
		Stale :		1:100	
		Branża :		Sanitarna	