


Tablica TB

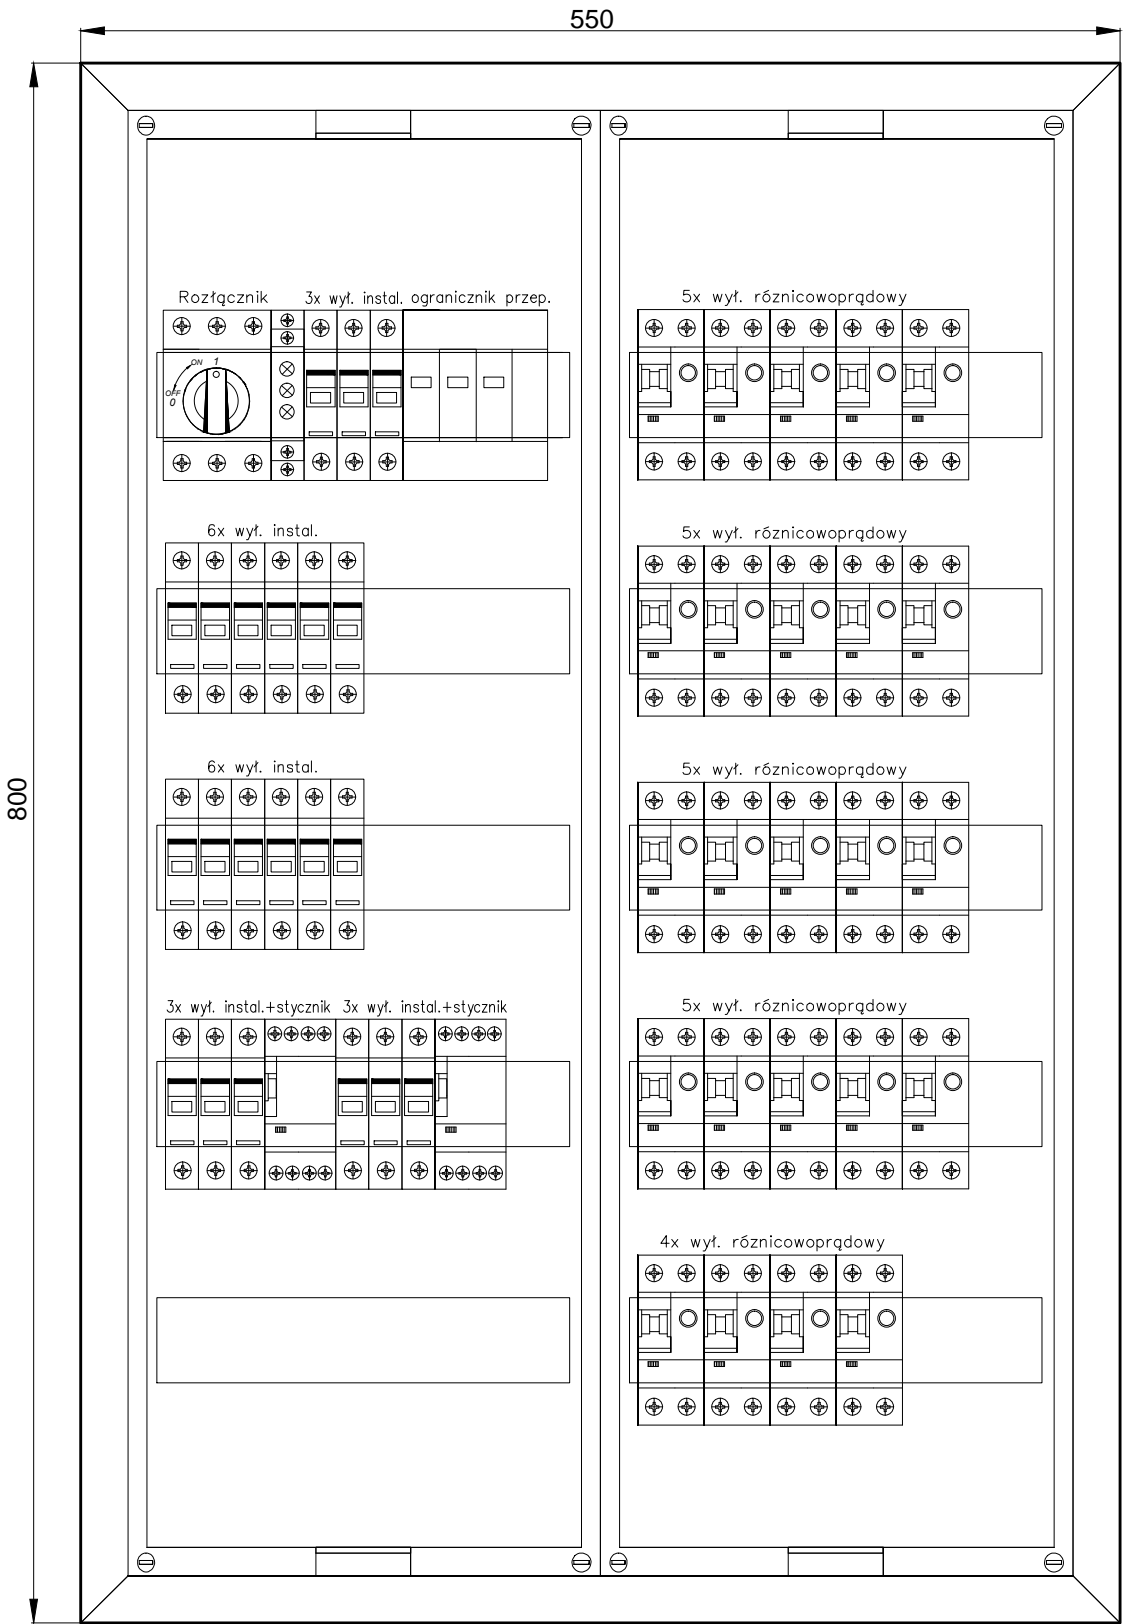

- UWAGI:
1. Tablicę TB zabudować w miejsce istniejącej zdemontowanej tablicy rozdzielczej.
  2. Jako tablicę TB wykorzystać rozdzielnicę wnekową IP40, II klasa izolacji, wielkość 10x12mod., prod. Hager
  3. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
  4. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

>>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<< ul. Chodkiewicza 7    37-450 Stalowa Wola					
Inwestor:  <b>POWIAT STAŁOWOWOLSKI</b> UL. PODLEŚNA 15 37-450 STAŁOWA WOLA		Obiekt: PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PRZY UL. 1-GO SIERPNIA W STAŁOWEJ WOLI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
		Adres: DZIAŁKI NR EWID.: 64/11, 64/2, OBRĘB 3 CENTRUM, 37-450 STAŁOWA WOLA			
Nazwa rysunku:  <b>ZABUDOWA TABLICY TB</b>					
<b>PROJEKTANCI</b>		<b>NR UPRAWN.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>DATA</b>	Nr rys.:  <b>10</b>
Projektował:  inż. Adam HARA		230/TBG/94 spec. sieci i instal. elektryczne		12/2015	
Rysował:  mgr inż. Marek Watras		PDK/0240/POOE/12 spec. sieci i instal. elektryczne		12/2015	Skala:
Sprawdził:  mgr inż. Mariusz Rolek		PDK/0074/POOE/05 spec. sieci i instal. elektryczne		12/2015	